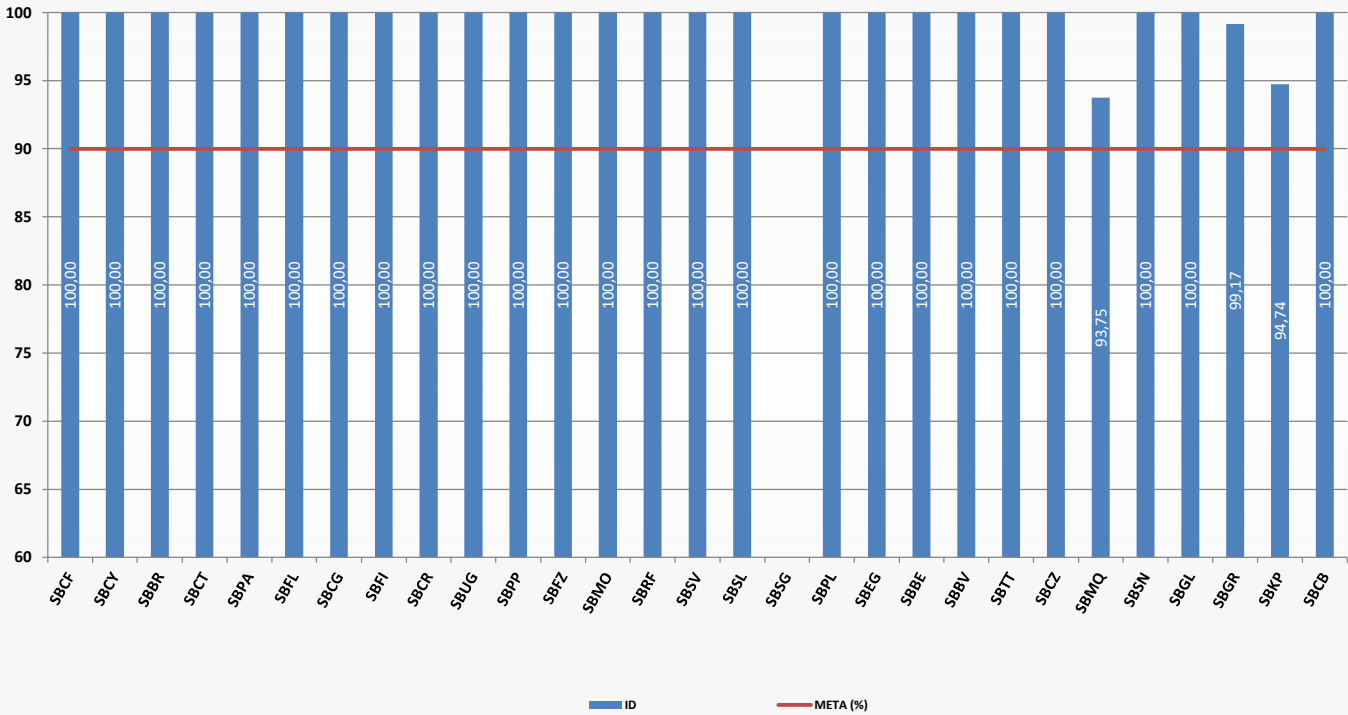


		PLANO DE METAS - 2022					Nº: I01ID																																																														
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																					
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																															
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos		RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																				
MEDIÇÃO	Mensal	META	90%	PRAZO	1 ano																																																																
FÓRMULA	$(\text{Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível} / \text{Quantidade de horas do mês}) \times 100$																																																																				
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																				
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		mar/2022																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																					
FEVEREIRO - 2022																																																																					
 <table border="1"> <caption>FEVEREIRO - 2022 - Dados do Indicador</caption> <thead> <tr> <th>Estação</th> <th>ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S8CF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SG</td><td></td></tr> <tr><td>S8PL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MQ</td><td>93,75</td></tr> <tr><td>S8SI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GR</td><td>99,17</td></tr> <tr><td>S8Yp</td><td>94,74</td></tr> <tr><td>S8CB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>										Estação	ID	S8CF	100,00	S8CY	100,00	S8BR	100,00	S8CT	100,00	S8PA	100,00	S8FL	100,00	S8CG	100,00	S8FI	100,00	S8CR	100,00	S8UG	100,00	S8PP	100,00	S8FZ	100,00	S8MO	100,00	S8RF	100,00	S8SV	100,00	S8SL	100,00	S8SG		S8PL	100,00	S8EG	100,00	S8BE	100,00	S8BY	100,00	S8TT	100,00	S8CZ	100,00	S8MQ	93,75	S8SI	100,00	S8GI	100,00	S8GR	99,17	S8Yp	94,74	S8CB	100,00
Estação	ID																																																																				
S8CF	100,00																																																																				
S8CY	100,00																																																																				
S8BR	100,00																																																																				
S8CT	100,00																																																																				
S8PA	100,00																																																																				
S8FL	100,00																																																																				
S8CG	100,00																																																																				
S8FI	100,00																																																																				
S8CR	100,00																																																																				
S8UG	100,00																																																																				
S8PP	100,00																																																																				
S8FZ	100,00																																																																				
S8MO	100,00																																																																				
S8RF	100,00																																																																				
S8SV	100,00																																																																				
S8SL	100,00																																																																				
S8SG																																																																					
S8PL	100,00																																																																				
S8EG	100,00																																																																				
S8BE	100,00																																																																				
S8BY	100,00																																																																				
S8TT	100,00																																																																				
S8CZ	100,00																																																																				
S8MQ	93,75																																																																				
S8SI	100,00																																																																				
S8GI	100,00																																																																				
S8GR	99,17																																																																				
S8Yp	94,74																																																																				
S8CB	100,00																																																																				
ACOMPANHAMENTO																																																																					
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																																
A não divulgação do resultado do ID - referente a SBSG - ocorreu em virtude da mudança da gestão da Empresa INFRAMÉRICA para o CINDACTA III, através do DTCEA-NT.					O CINDACTA III deverá realizar as ações necessárias para a regularização do monitoramento do ID em SBSG.																																																																
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			1º Ten QOEA MET Gouvêa			VALIDAÇÃO E EMISSÃO		14/03/2022																																																													