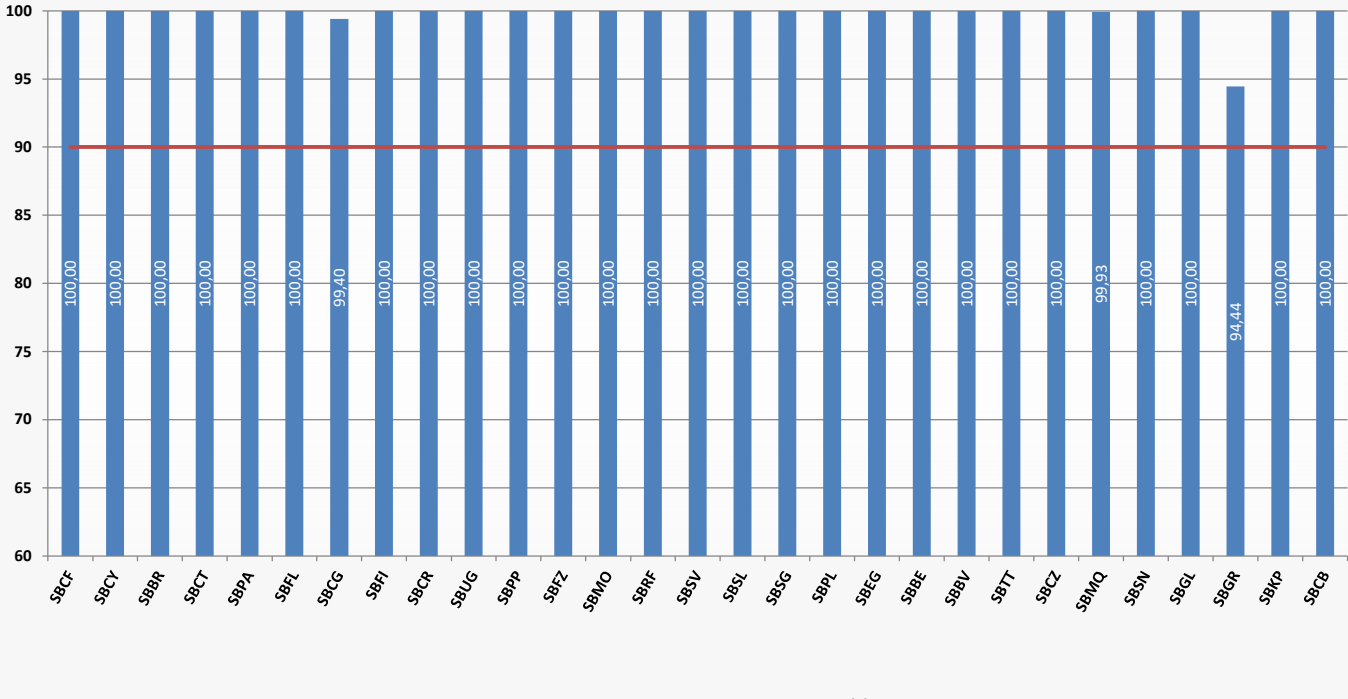
	PLANO DE METAS - 2022					Nº: I01ID																																																														
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																				
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																														
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																			
MEDIÇÃO	Mensal	META	90%	PRAZO	1 ano																																																															
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																			
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		out/2022																																																												
DADOS DO INDICADOR																																																																				
Setembro - 2022																																																																				
 <table border="1"> <caption>Disponibilidade do sistema EMS (ID) - Setembro 2022</caption> <thead> <tr> <th>Estação</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CG</td><td>99,40</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MQ</td><td>99,93</td></tr> <tr><td>S8SN</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GR</td><td>94,44</td></tr> <tr><td>S8KP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>									Estação	ID (%)	SBCF	100,00	SBCY	100,00	S8BR	100,00	S8CT	100,00	S8PA	100,00	S8PL	100,00	S8CG	99,40	S8FI	100,00	S8CR	100,00	S8UG	100,00	S8PP	100,00	S8FZ	100,00	S8MO	100,00	S8RF	100,00	S8SV	100,00	S8SL	100,00	S8SG	100,00	S8PL	100,00	S8EG	100,00	S8BE	100,00	S8BV	100,00	S8TT	100,00	S8CZ	100,00	S8MQ	99,93	S8SN	100,00	S8GL	100,00	S8GR	94,44	S8KP	100,00	S8CB	100,00
Estação	ID (%)																																																																			
SBCF	100,00																																																																			
SBCY	100,00																																																																			
S8BR	100,00																																																																			
S8CT	100,00																																																																			
S8PA	100,00																																																																			
S8PL	100,00																																																																			
S8CG	99,40																																																																			
S8FI	100,00																																																																			
S8CR	100,00																																																																			
S8UG	100,00																																																																			
S8PP	100,00																																																																			
S8FZ	100,00																																																																			
S8MO	100,00																																																																			
S8RF	100,00																																																																			
S8SV	100,00																																																																			
S8SL	100,00																																																																			
S8SG	100,00																																																																			
S8PL	100,00																																																																			
S8EG	100,00																																																																			
S8BE	100,00																																																																			
S8BV	100,00																																																																			
S8TT	100,00																																																																			
S8CZ	100,00																																																																			
S8MQ	99,93																																																																			
S8SN	100,00																																																																			
S8GL	100,00																																																																			
S8GR	94,44																																																																			
S8KP	100,00																																																																			
S8CB	100,00																																																																			
ACOMPANHAMENTO																																																																				
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			1º Ten QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		13/10/2022																																																													