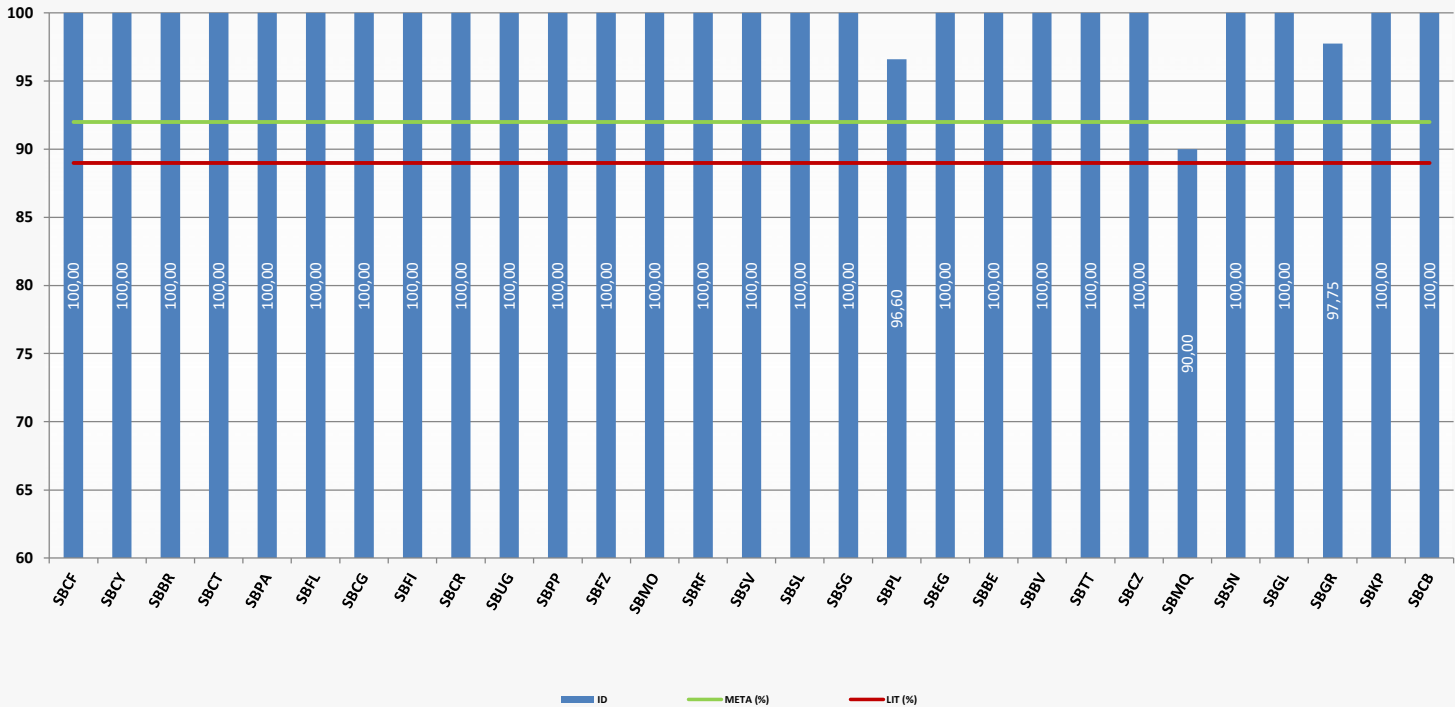
	PLANO DE METAS - 2024					Nº: I01ID																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																														
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																		
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																														
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há		ATUALIZAÇÃO		mar/2024																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																			
FEVEREIRO - 2024																																																																			
 <table border="1"> <caption>Disponibilidade do sistema EMS por estação em fevereiro de 2024</caption> <thead> <tr> <th>Estação</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S8CF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PA</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8UG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8FZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8RF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8SG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8PL</td><td>96,60</td></tr> <tr><td>S8EG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8BY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8TT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8MQ</td><td>90,00</td></tr> <tr><td>S8WV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8GR</td><td>97,75</td></tr> <tr><td>S8YP</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>S8CB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>								Estação	ID (%)	S8CF	100,00	S8CY	100,00	S8BR	100,00	S8CT	100,00	S8PA	100,00	S8FL	100,00	S8CG	100,00	S8FI	100,00	S8CR	100,00	S8UG	100,00	S8PP	100,00	S8FZ	100,00	S8MO	100,00	S8RF	100,00	S8SV	100,00	S8SL	100,00	S8SG	100,00	S8PL	96,60	S8EG	100,00	S8BF	100,00	S8BY	100,00	S8TT	100,00	S8CZ	100,00	S8MQ	90,00	S8WV	100,00	S8GL	100,00	S8GR	97,75	S8YP	100,00	S8CB	100,00
Estação	ID (%)																																																																		
S8CF	100,00																																																																		
S8CY	100,00																																																																		
S8BR	100,00																																																																		
S8CT	100,00																																																																		
S8PA	100,00																																																																		
S8FL	100,00																																																																		
S8CG	100,00																																																																		
S8FI	100,00																																																																		
S8CR	100,00																																																																		
S8UG	100,00																																																																		
S8PP	100,00																																																																		
S8FZ	100,00																																																																		
S8MO	100,00																																																																		
S8RF	100,00																																																																		
S8SV	100,00																																																																		
S8SL	100,00																																																																		
S8SG	100,00																																																																		
S8PL	96,60																																																																		
S8EG	100,00																																																																		
S8BF	100,00																																																																		
S8BY	100,00																																																																		
S8TT	100,00																																																																		
S8CZ	100,00																																																																		
S8MQ	90,00																																																																		
S8WV	100,00																																																																		
S8GL	100,00																																																																		
S8GR	97,75																																																																		
S8YP	100,00																																																																		
S8CB	100,00																																																																		
ACOMPANHAMENTO																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		1º Ten QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		19/03/2024																																																													