



PLANO DE METAS - 2024

Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS	Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						

OUTRAS INFORMAÇÕES


Não há

ATUALIZAÇÃO

jan/2025

DADOS DO INDICADOR

NOVEMBRO - 2024

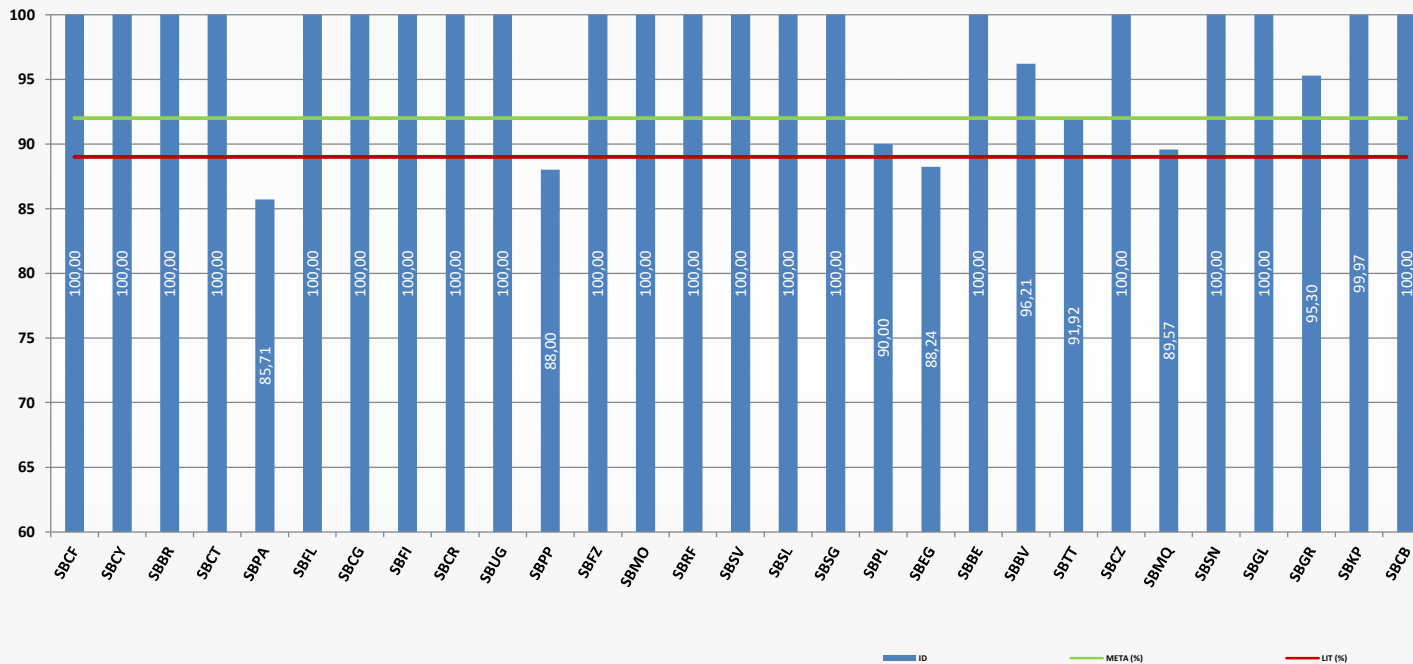

OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de NOV 2024: 1) o DTCEA-TT ficou abaixo da meta no mês de JUL, AGO, SET, OUT e NOV 2024; 2) o DTCEA-EG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de OUT e NOV 2024; 3) o DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) no mês de NOV 2024; 4) os DNB-PL e DNB-MQ, ficaram abaixo da meta (92%) no mês de NOV; e 5) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, está operando com sua capacidade parcial.

AÇÕES PROPOSTAS

Os DTCEA-TT e DTCEA-EG deverão abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade do CINDACTA IV deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade; O DNB-PP deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade na Empresa NAV BRASIL deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade.

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

1º Ten QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

10/01/2025