



PLANO DE METAS - 2024

Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						

OUTRAS INFORMAÇÕES


Não há

ATUALIZAÇÃO

fev/2025

DADOS DO INDICADOR

DEZEMBRO - 2024

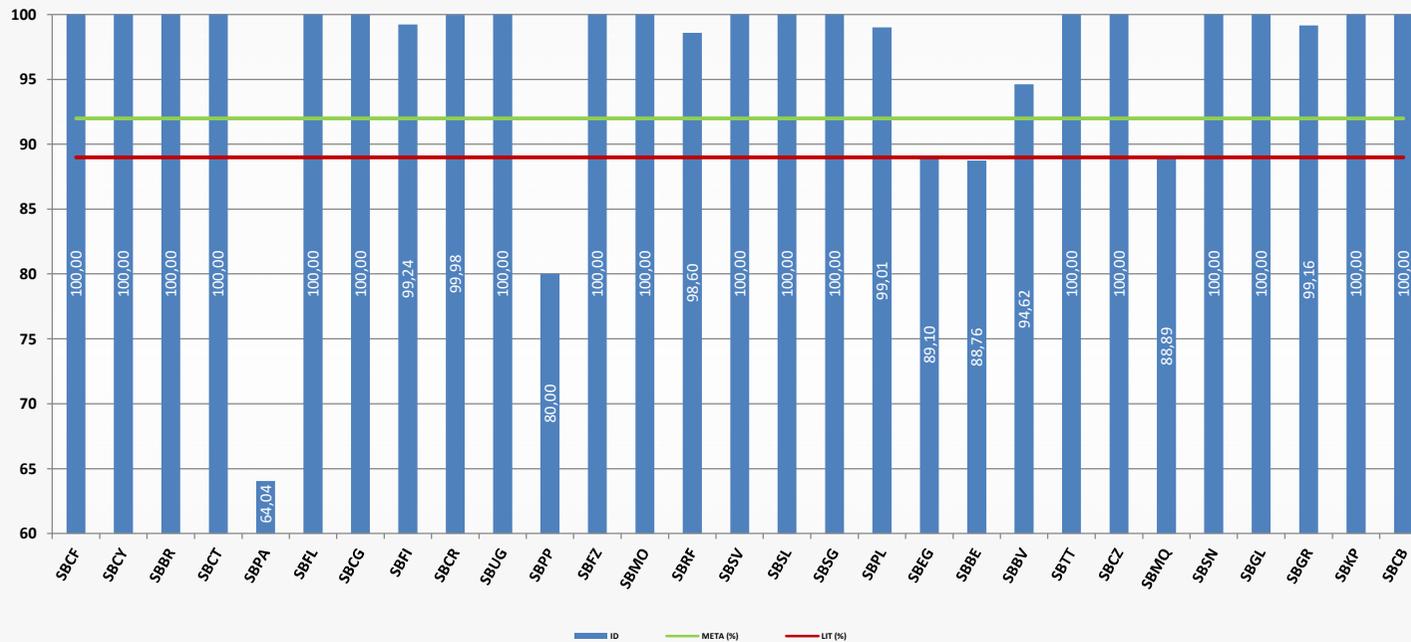

OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de DEZ 2024: 1) o DTCEA-EG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de OUT e NOV e abaixo da meta (92%) no mês de DEZ 2024; 2) o DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) no meses de NOV e DEZ 2024; 3) O DTCEA-BE ficou abaixo do LIT (89%) no mês de DEZ 2024; 4) O DNB-MQ ficou abaixo da meta (92%) no mês de NOV e abaixo do LIT (89%) no mês de DEZ 2024; e 5) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, está operando com sua capacidade parcial. Os dados CAB11 foram disponibilizados a partir do dia 17/12/2024.

AÇÕES PROPOSTAS

Os DTCEA-EG e DTCEA-BE deverão abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade do CINDACTA IV deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade; Os DNB-PP e DNB-MQ deverão abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade na empresa NAV BRASIL deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

1º Ten QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

28/02/2025