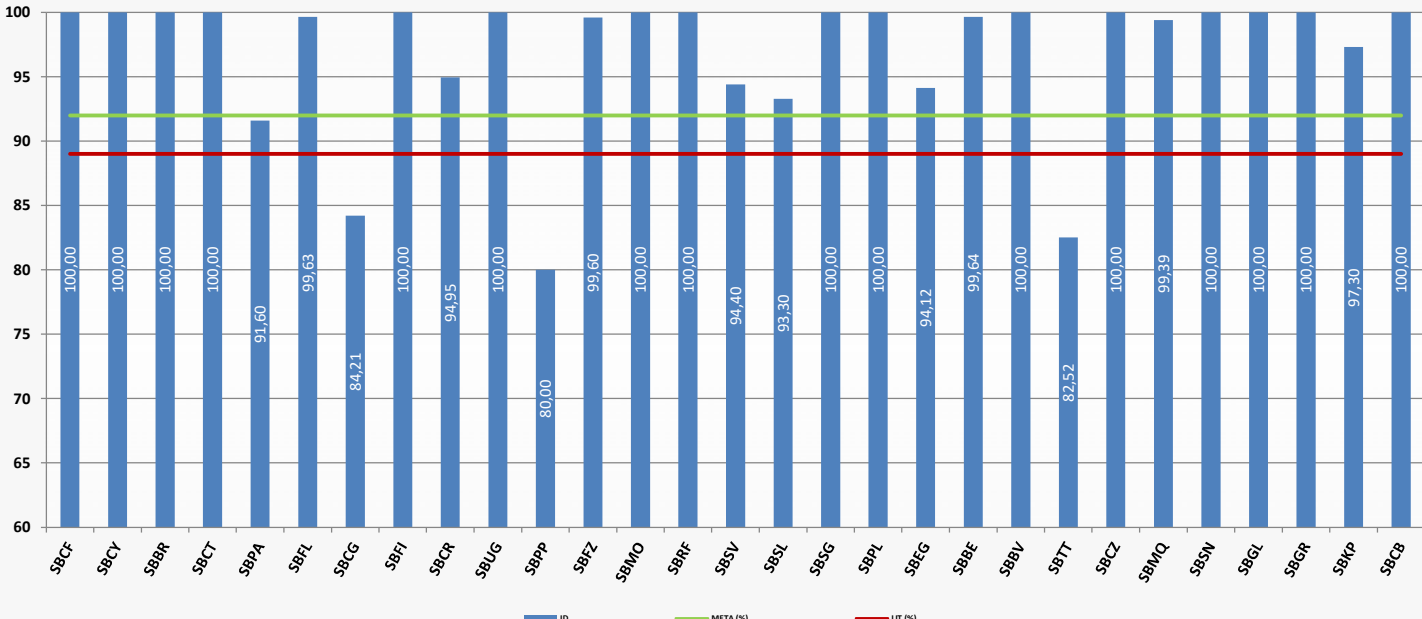


	PLANO DE METAS - 2025						Nº: I01ID																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																				
INDICADOR		Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																														
PROCESSO		Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos		RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																										
FONTE DE DADOS		SILOMS e Empresas																																																																		
MEDIÇÃO		Mensal		META		92%					PRAZO		1 ano																																																							
FÓRMULA		(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO		Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES				Não há			ATUALIZAÇÃO		jun/2025																																																											
DADOS DO INDICADOR																																																																				
ABRIL - 2025																																																																				
 <table><tr><th>Sector</th><th>ID (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCA</td><td>91,60</td></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,63</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>84,21</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>94,95</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>80,00</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBCO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>94,40</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>93,30</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>94,12</td></tr><tr><td>SBSB</td><td>99,64</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSI</td><td>82,52</td></tr><tr><td>SBSZ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSQ</td><td>99,39</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSK</td><td>97,30</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>100,00</td></tr></table>									Sector	ID (%)	SBCF	100,00	SBCY	100,00	SBBR	100,00	SBCI	100,00	SBCA	91,60	SBCF	99,63	SBCG	84,21	SBCI	100,00	SBCR	94,95	SBUG	100,00	SBCP	80,00	SBCZ	99,60	SBCO	100,00	SBCF	100,00	SBSV	94,40	SBSL	93,30	SBSG	100,00	SBSL	100,00	SBSG	94,12	SBSB	99,64	SBSV	100,00	SBSI	82,52	SBSZ	100,00	SBSQ	99,39	SBSN	100,00	SBSL	100,00	SBSR	100,00	SBSK	97,30	SBCB	100,00
Sector	ID (%)																																																																			
SBCF	100,00																																																																			
SBCY	100,00																																																																			
SBBR	100,00																																																																			
SBCI	100,00																																																																			
SBCA	91,60																																																																			
SBCF	99,63																																																																			
SBCG	84,21																																																																			
SBCI	100,00																																																																			
SBCR	94,95																																																																			
SBUG	100,00																																																																			
SBCP	80,00																																																																			
SBCZ	99,60																																																																			
SBCO	100,00																																																																			
SBCF	100,00																																																																			
SBSV	94,40																																																																			
SBSL	93,30																																																																			
SBSG	100,00																																																																			
SBSL	100,00																																																																			
SBSG	94,12																																																																			
SBSB	99,64																																																																			
SBSV	100,00																																																																			
SBSI	82,52																																																																			
SBSZ	100,00																																																																			
SBSQ	99,39																																																																			
SBSN	100,00																																																																			
SBSL	100,00																																																																			
SBSR	100,00																																																																			
SBSK	97,30																																																																			
SBCB	100,00																																																																			
OBSERVAÇÕES			Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																				
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de ABR 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR e ABR 2025; 3) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2025; e 3) A EMS-PA, em virtude do evento climático ocorrido durante o mês de MAIO 2024, está operando com sua capacidade parcial.					Os DTCEA-CG e DTCEA-TT deverão abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar para o previsto na ICA 800-3. Os setores responsáveis pela gestão da qualidade no CINDACTA II e CINDACTA IV, respectivamente, deverão assessorar e acompanhar, conforme a necessidade.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		09/06/2025																																																													