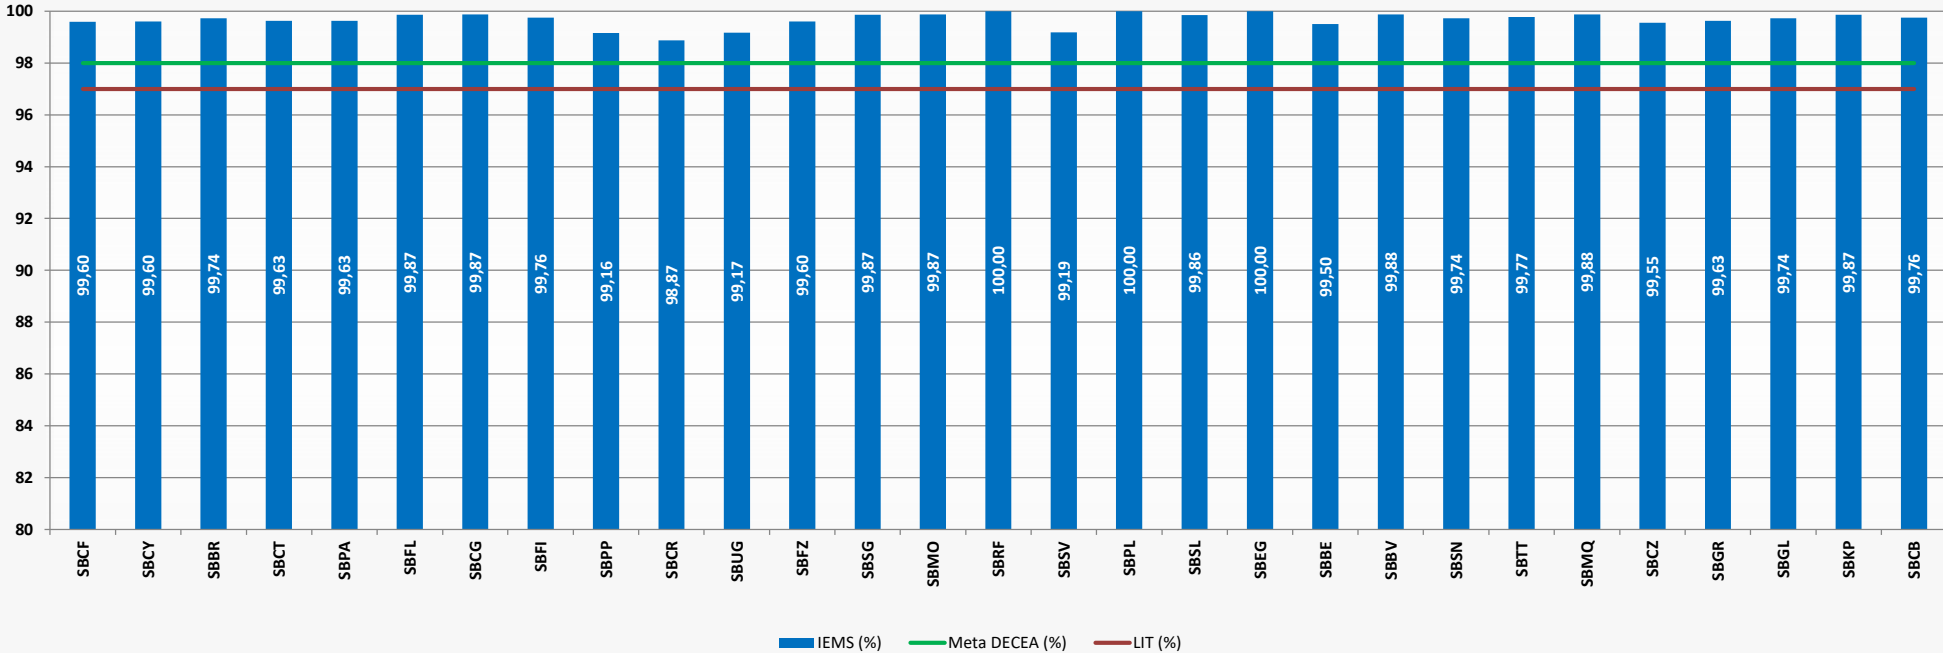


	IEMS - MAIO 2025																																																																					
	INFORMAÇÕES GERAIS																																																																					
	INDICADOR	Índice de envio do METAR/SPECI dentro do horário (IEMS)				TIPO																																																																
	PROCESSO	Prestação de Informações Meteorológicas: METAR e SPECI		Responsável	DECEA	Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																														
	FONTE DE DADOS	Banco OPMET																																																																				
MEDICÃO	META	98%	PRAZO	1 ano																																																																		
FÓRMULA	100 - (Quantidade de METAR + SPECI Atrasados / total de METAR + SPECI) x 100																																																																					
OBJETIVO	Alcançar o índice de, no mínimo, 98% de envio das mensagens METAR e SPECI dentro do prazo ao Banco OPMET, no período de um ano.																																																																					
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há				ATUALIZAÇÃO		jun/2025																																																														
DADOS DO INDICADOR																																																																						
Maio 2025 <table><tr><th>Estação</th><th>IEMS (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,63</td></tr><tr><td>SBPA</td><td>99,63</td></tr><tr><td>SBFL</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBFI</td><td>99,76</td></tr><tr><td>SBPP</td><td>99,16</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>98,87</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>99,17</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBMO</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,19</td></tr><tr><td>SBPL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBEG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,50</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,88</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBTT</td><td>99,77</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>99,88</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,55</td></tr><tr><td>SBGR</td><td>99,63</td></tr><tr><td>SBGL</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBKP</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,76</td></tr></table> IEMS (%) Meta DECEA (%) LIT (%)											Estação	IEMS (%)	SBCF	99,60	SBCY	99,60	SBBR	99,74	SBCI	99,63	SBPA	99,63	SBFL	99,87	SBCG	99,87	SBFI	99,76	SBPP	99,16	SBCR	98,87	SBUG	99,17	SBFZ	99,60	SBSG	99,87	SBMO	99,87	SBRF	100,00	SBSV	99,19	SBPL	100,00	SBSL	99,86	SBEG	100,00	SBBE	99,50	SBBV	99,88	SBSN	99,74	SBTT	99,77	SBMQ	99,88	SBCZ	99,55	SBGR	99,63	SBGL	99,74	SBKP	99,87	SBCB	99,76
Estação	IEMS (%)																																																																					
SBCF	99,60																																																																					
SBCY	99,60																																																																					
SBBR	99,74																																																																					
SBCI	99,63																																																																					
SBPA	99,63																																																																					
SBFL	99,87																																																																					
SBCG	99,87																																																																					
SBFI	99,76																																																																					
SBPP	99,16																																																																					
SBCR	98,87																																																																					
SBUG	99,17																																																																					
SBFZ	99,60																																																																					
SBSG	99,87																																																																					
SBMO	99,87																																																																					
SBRF	100,00																																																																					
SBSV	99,19																																																																					
SBPL	100,00																																																																					
SBSL	99,86																																																																					
SBEG	100,00																																																																					
SBBE	99,50																																																																					
SBBV	99,88																																																																					
SBSN	99,74																																																																					
SBTT	99,77																																																																					
SBMQ	99,88																																																																					
SBCZ	99,55																																																																					
SBGR	99,63																																																																					
SBGL	99,74																																																																					
SBKP	99,87																																																																					
SBCB	99,76																																																																					
OBSERVAÇÕES	Limite de Tolerância: 97% ≤ IEMS < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																					
ACOMPANHAMENTO																																																																						
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																																		
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		16/06/2025																																																														