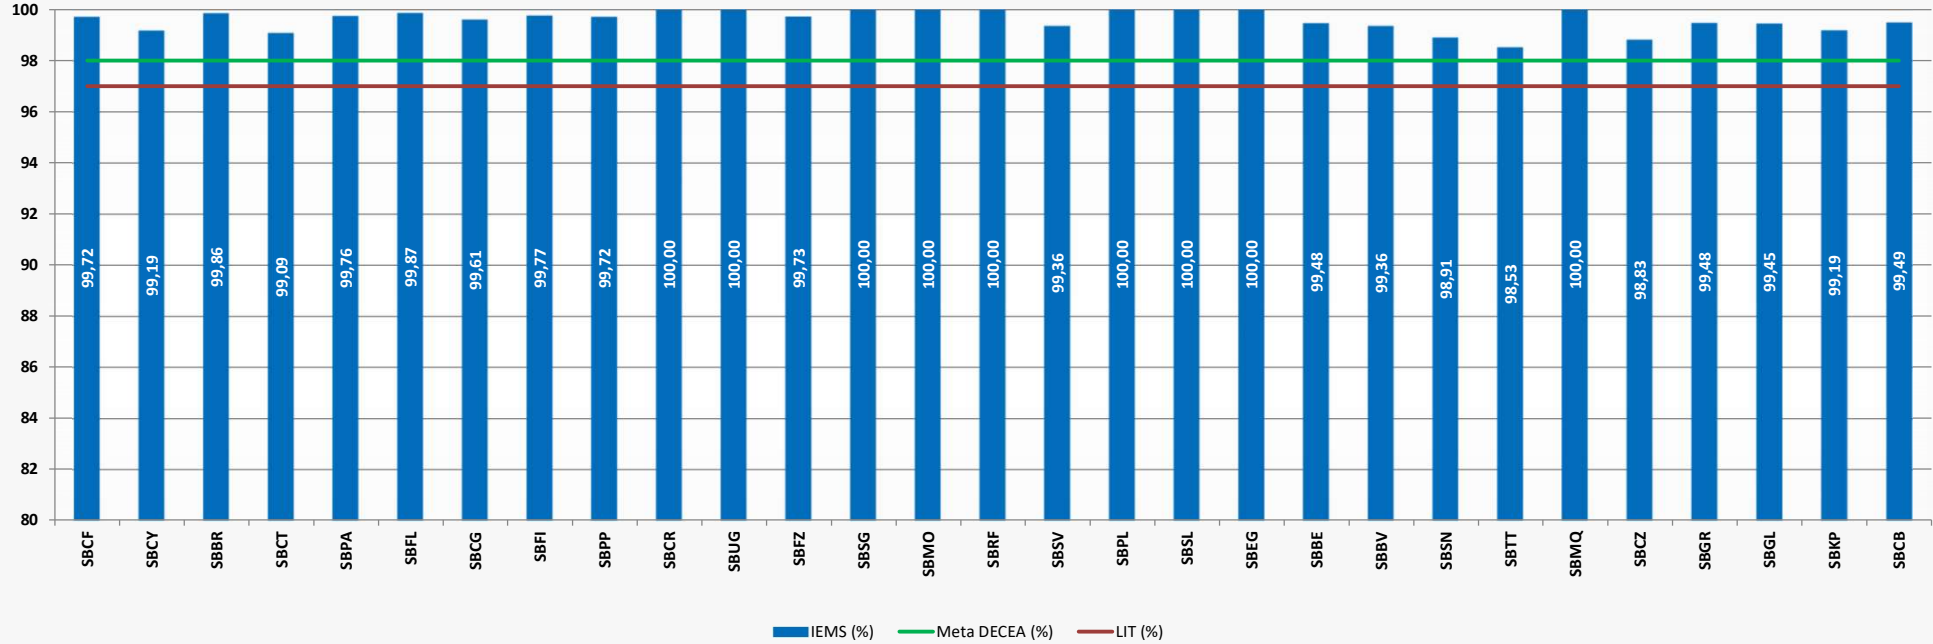


		IEMS - JUN 2025																																																																					
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																							
INDICADOR		Índice de envio do METAR/SPECI dentro do horário (IEMS)				TIPO																																																																	
PROCESSO		Prestação de Informações Meteorológicas: METAR e SPECI		Responsável	DECEA	Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																															
FONTE DE DADOS		Banco OPMET																																																																					
MEDIÇÃO		META	98%	PRAZO	1 ano																																																																		
FÓRMULA		100 - (Quantidade de METAR + SPECI Atrasados / total de METAR + SPECI) x 100																																																																					
OBJETIVO		Alcançar o índice de, no mínimo, 98% de envio das mensagens METAR e SPECI dentro do prazo ao Banco OPMET, no período de um ano.																																																																					
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		jul/2025																																																															
DADOS DO INDICADOR																																																																							
Junho 2025 <table><tr><th>Estação</th><th>IEMS (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,72</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,19</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,09</td></tr><tr><td>SBPA</td><td>99,76</td></tr><tr><td>SBFL</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,61</td></tr><tr><td>SBFI</td><td>99,77</td></tr><tr><td>SBPP</td><td>99,72</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,36</td></tr><tr><td>SBPL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBEG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,48</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,36</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>98,91</td></tr><tr><td>SBTT</td><td>98,53</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>98,83</td></tr><tr><td>SBSR</td><td>99,48</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,45</td></tr><tr><td>SBSK</td><td>99,19</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,49</td></tr></table> IEMS (%) Meta DECEA (%) LIT (%)												Estação	IEMS (%)	SBCF	99,72	SBCY	99,19	SBBR	99,86	SBCT	99,09	SBPA	99,76	SBFL	99,87	SBCG	99,61	SBFI	99,77	SBPP	99,72	SBCR	100,00	SBUG	100,00	SBFZ	99,73	SBSG	100,00	SBSO	100,00	SBRF	100,00	SBSV	99,36	SBPL	100,00	SBSL	100,00	SBEG	100,00	SBBE	99,48	SBBV	99,36	SBSN	98,91	SBTT	98,53	SBMQ	100,00	SBCZ	98,83	SBSR	99,48	SBSL	99,45	SBSK	99,19	SBCB	99,49
Estação	IEMS (%)																																																																						
SBCF	99,72																																																																						
SBCY	99,19																																																																						
SBBR	99,86																																																																						
SBCT	99,09																																																																						
SBPA	99,76																																																																						
SBFL	99,87																																																																						
SBCG	99,61																																																																						
SBFI	99,77																																																																						
SBPP	99,72																																																																						
SBCR	100,00																																																																						
SBUG	100,00																																																																						
SBFZ	99,73																																																																						
SBSG	100,00																																																																						
SBSO	100,00																																																																						
SBRF	100,00																																																																						
SBSV	99,36																																																																						
SBPL	100,00																																																																						
SBSL	100,00																																																																						
SBEG	100,00																																																																						
SBBE	99,48																																																																						
SBBV	99,36																																																																						
SBSN	98,91																																																																						
SBTT	98,53																																																																						
SBMQ	100,00																																																																						
SBCZ	98,83																																																																						
SBSR	99,48																																																																						
SBSL	99,45																																																																						
SBSK	99,19																																																																						
SBCB	99,49																																																																						
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≤ IEMS < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																					
ACOMPANHAMENTO																																																																							
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																																		
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		16/07/2025																																																															