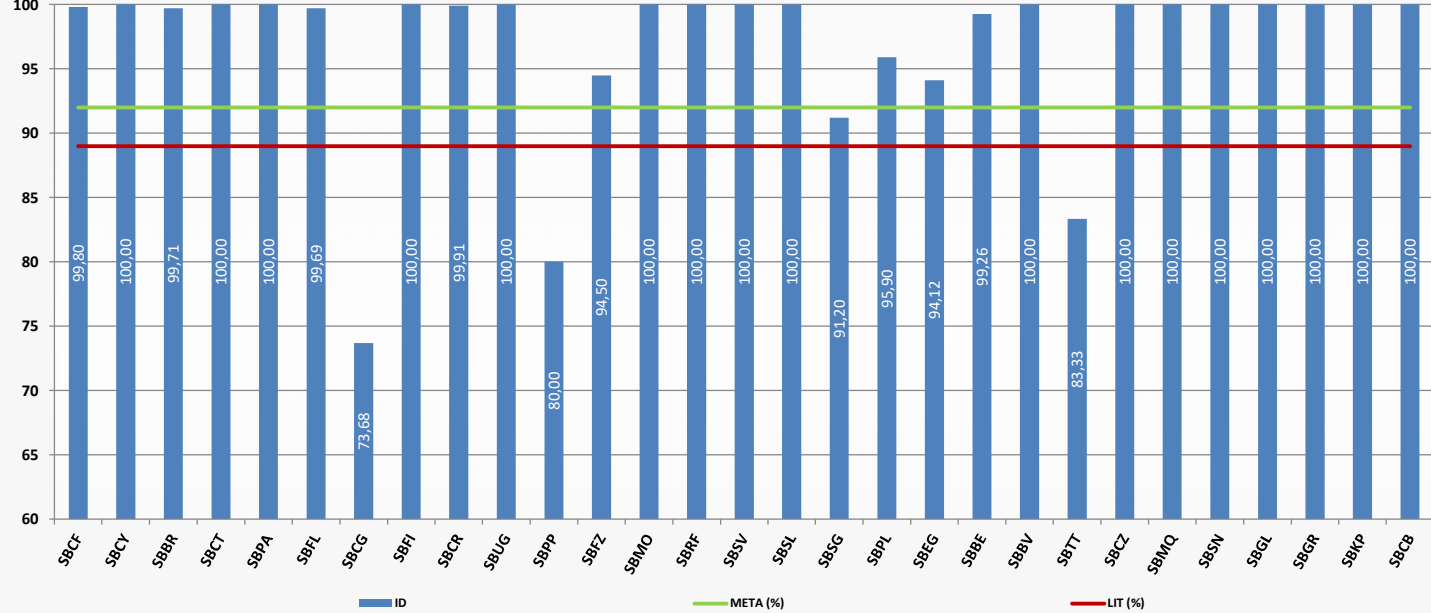


	PLANO DE METAS - 2025						Nº: I01ID																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																				
INDICADOR		Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																													
PROCESSO		Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos		RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																										
FONTE DE DADOS		SILOMS e Empresas																																																																		
MEDICÃO		Mensal		META		92%					PRAZO		1 ano																																																							
FÓRMULA		(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO		Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES				Não há				ATUALIZAÇÃO		ago/2025																																																										
DADOS DO INDICADOR																																																																				
JULHO - 2025																																																																				
 <table><thead><tr><th>Localidade</th><th>ID</th></tr></thead><tbody><tr><td>SBCF</td><td>99,80</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,71</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCA</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,69</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>73,68</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,91</td></tr><tr><td>SBCU</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>80,00</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>94,50</td></tr><tr><td>SBCO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>91,20</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>95,90</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>94,12</td></tr><tr><td>SBSB</td><td>99,26</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSI</td><td>83,33</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSQ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSK</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>									Localidade	ID	SBCF	99,80	SBCY	100,00	SBBR	99,71	SBCI	100,00	SBCA	100,00	SBCI	99,69	SBCG	73,68	SBCI	100,00	SBCR	99,91	SBCU	100,00	SBCP	80,00	SBCZ	94,50	SBCO	100,00	SBCF	100,00	SBSV	100,00	SBSL	100,00	SBSG	91,20	SBSL	95,90	SBSG	94,12	SBSB	99,26	SBSV	100,00	SBSI	83,33	SBCZ	100,00	SBSQ	100,00	SBSN	100,00	SBSL	100,00	SBSR	100,00	SBSK	100,00	SBCB	100,00
Localidade	ID																																																																			
SBCF	99,80																																																																			
SBCY	100,00																																																																			
SBBR	99,71																																																																			
SBCI	100,00																																																																			
SBCA	100,00																																																																			
SBCI	99,69																																																																			
SBCG	73,68																																																																			
SBCI	100,00																																																																			
SBCR	99,91																																																																			
SBCU	100,00																																																																			
SBCP	80,00																																																																			
SBCZ	94,50																																																																			
SBCO	100,00																																																																			
SBCF	100,00																																																																			
SBSV	100,00																																																																			
SBSL	100,00																																																																			
SBSG	91,20																																																																			
SBSL	95,90																																																																			
SBSG	94,12																																																																			
SBSB	99,26																																																																			
SBSV	100,00																																																																			
SBSI	83,33																																																																			
SBCZ	100,00																																																																			
SBSQ	100,00																																																																			
SBSN	100,00																																																																			
SBSL	100,00																																																																			
SBSR	100,00																																																																			
SBSK	100,00																																																																			
SBCB	100,00																																																																			
OBSERVAÇÕES			Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																				
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de JUL 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN e JUL 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN e JUL 2025; 3) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) no meses de ABR, MAI, JUN e JUL 2025; e 4) A EMS-SG ficou abaixo da META (92%) no mês de JUL 2025.					Não há, pois as localidades já estão tratando as não conformidades.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		29/08/2025																																																												