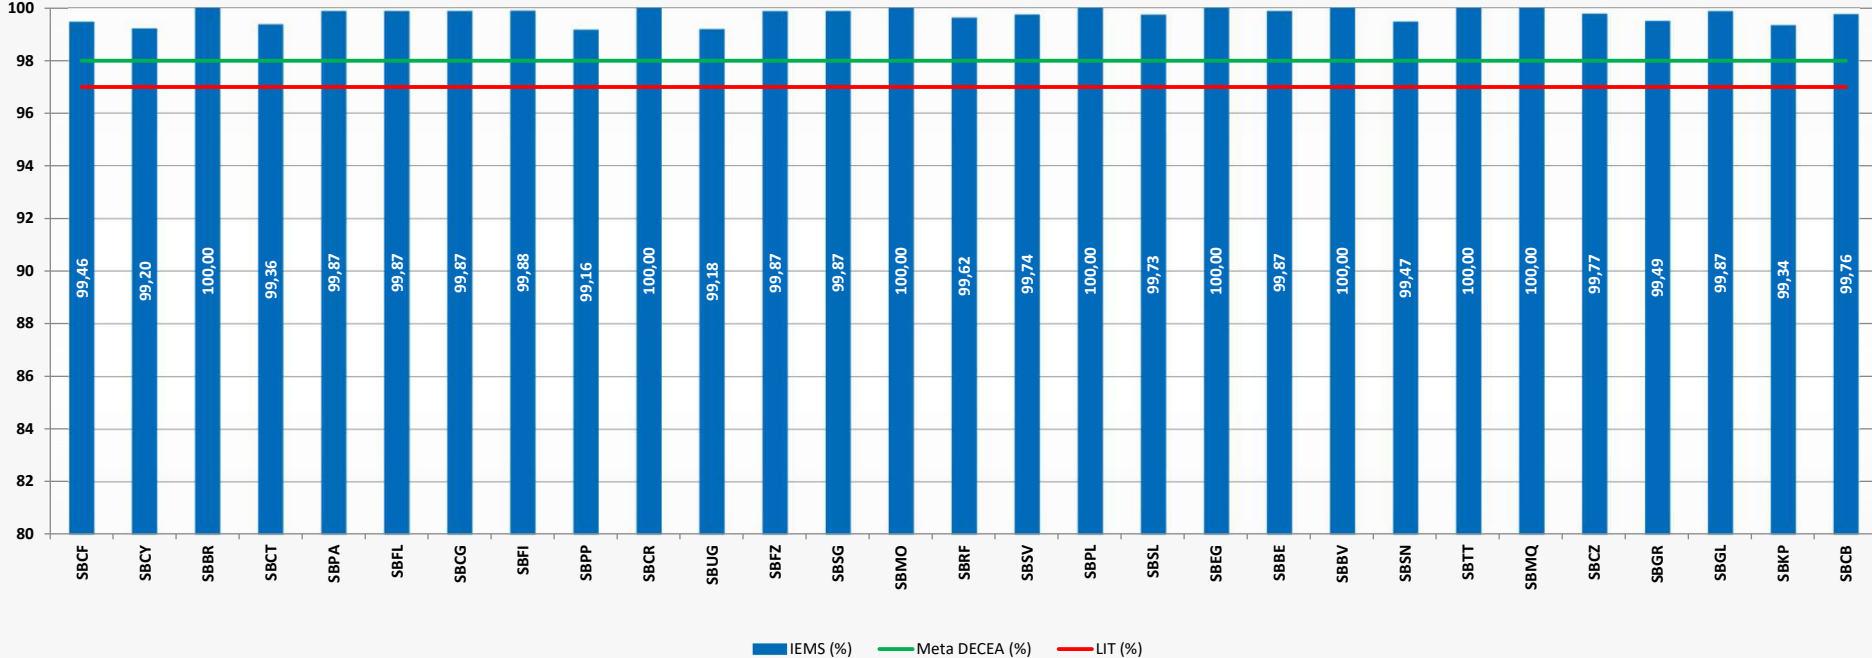


				IEMS - AGO 2025																																																																					
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																									
INDICADOR		Índice de envio do METAR/SPECI dentro do horário (IEMS)				TIPO																																																																			
PROCESSO		Prestação de Informações Meteorológicas: METAR e SPECI		Responsável	DECEA	Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																																	
FONTE DE DADOS		Banco OPMET																																																																							
MEDIÇÃO		META	98%	PRAZO	1 ano																																																																				
FÓRMULA		100 - (Quantidade de METAR + SPECI Atrasados / total de METAR + SPECI) x 100																																																																							
OBJETIVO		Alcançar o índice de, no mínimo, 98% de envio das mensagens METAR e SPECI dentro do prazo ao Banco OPMET, no período de um ano.																																																																							
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há				ATUALIZAÇÃO		set/2025																																																																
DADOS DO INDICADOR																																																																									
Agosto 2025 <table><tr><th>Estação</th><th>IEMS (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,46</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,20</td></tr><tr><td>SBR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBC</td><td>99,36</td></tr><tr><td>SBA</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBFL</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBI</td><td>99,88</td></tr><tr><td>SBPP</td><td>99,16</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>99,18</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBMO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBPL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBTT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,77</td></tr><tr><td>SBR</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBL</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBIK</td><td>99,34</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,76</td></tr></table> IEMS (%) Meta DECEA (%) LIT (%)														Estação	IEMS (%)	SBCF	99,46	SBCY	99,20	SBR	100,00	SBC	99,36	SBA	99,87	SBFL	99,87	SBCG	99,87	SBI	99,88	SBPP	99,16	SBCR	100,00	SBUG	99,18	SBFZ	99,87	SBSG	99,87	SBMO	100,00	SBRF	99,62	SBSV	99,74	SBPL	100,00	SBSL	99,73	SBE	100,00	SBBE	99,87	SBBV	100,00	SBSN	99,47	SBTT	100,00	SBMQ	100,00	SBCZ	99,77	SBR	99,49	SBL	99,87	SBIK	99,34	SBCB	99,76
Estação	IEMS (%)																																																																								
SBCF	99,46																																																																								
SBCY	99,20																																																																								
SBR	100,00																																																																								
SBC	99,36																																																																								
SBA	99,87																																																																								
SBFL	99,87																																																																								
SBCG	99,87																																																																								
SBI	99,88																																																																								
SBPP	99,16																																																																								
SBCR	100,00																																																																								
SBUG	99,18																																																																								
SBFZ	99,87																																																																								
SBSG	99,87																																																																								
SBMO	100,00																																																																								
SBRF	99,62																																																																								
SBSV	99,74																																																																								
SBPL	100,00																																																																								
SBSL	99,73																																																																								
SBE	100,00																																																																								
SBBE	99,87																																																																								
SBBV	100,00																																																																								
SBSN	99,47																																																																								
SBTT	100,00																																																																								
SBMQ	100,00																																																																								
SBCZ	99,77																																																																								
SBR	99,49																																																																								
SBL	99,87																																																																								
SBIK	99,34																																																																								
SBCB	99,76																																																																								
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≥ IEMS > 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																							
ANÁLISE CRÍTICA				ACOMPANHAMENTO																																																																					
				AÇÕES PROPOSTAS																																																																					
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		15/09/2025																																																																	