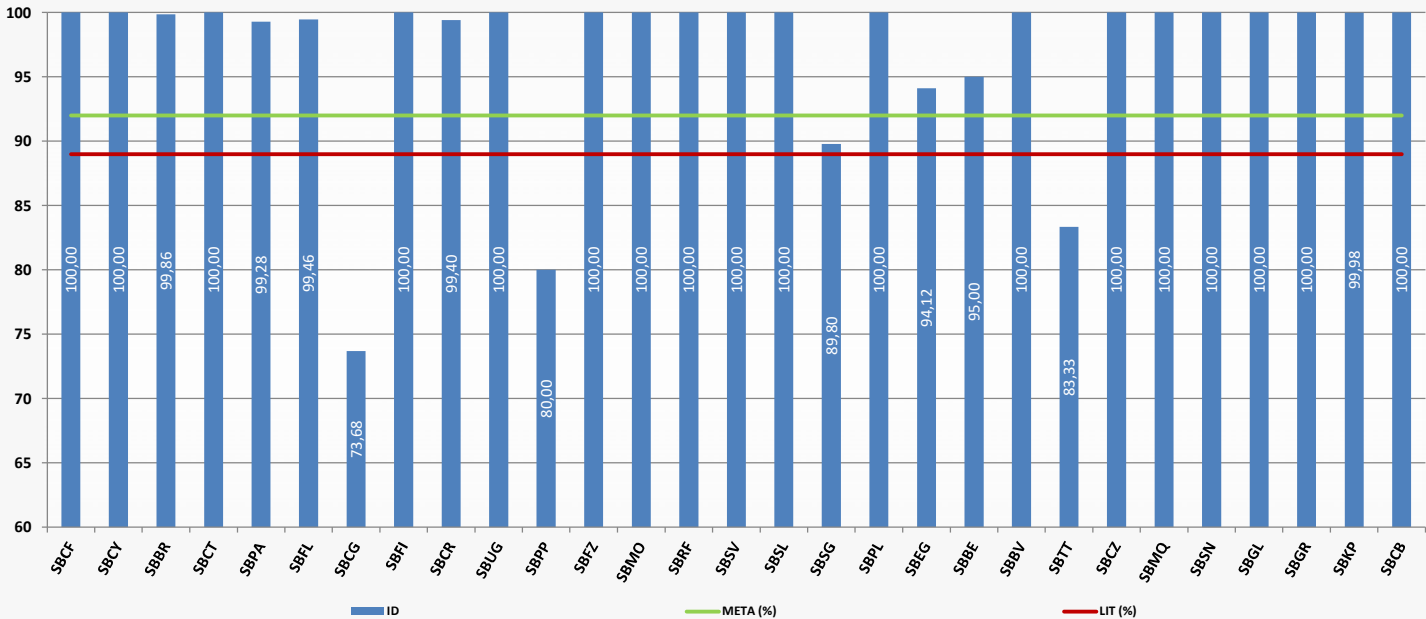


	PLANO DE METAS - 2025					Nº: 1011D																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																														
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																		
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO				1 ano																																																											
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há			ATUALIZAÇÃO		set/2025																																																												
DADOS DO INDICADOR																																																																			
AGOSTO - 2025 <table><thead><tr><th>Sistema</th><th>ID</th></tr></thead><tbody><tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCA</td><td>99,28</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,46</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>73,68</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,40</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>80,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>89,80</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>94,12</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>95,00</td></tr><tr><td>SBCV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>83,33</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>99,98</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>								Sistema	ID	SBCF	100,00	SBCY	100,00	SBBR	99,86	SBCI	100,00	SBCA	99,28	SBCI	99,46	SBCG	73,68	SBCI	100,00	SBCR	99,40	SBUG	100,00	SBCP	80,00	SBCI	100,00	SBCO	100,00	SBCF	100,00	SBSV	100,00	SBSL	100,00	SBSG	89,80	SBCI	100,00	SBCG	94,12	SBCI	95,00	SBCV	100,00	SBCI	83,33	SBCI	100,00	SBCI	100,00	SBCI	100,00	SBCI	100,00	SBCR	100,00	SBCP	99,98	SBCB	100,00
Sistema	ID																																																																		
SBCF	100,00																																																																		
SBCY	100,00																																																																		
SBBR	99,86																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCA	99,28																																																																		
SBCI	99,46																																																																		
SBCG	73,68																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCR	99,40																																																																		
SBUG	100,00																																																																		
SBCP	80,00																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCO	100,00																																																																		
SBCF	100,00																																																																		
SBSV	100,00																																																																		
SBSL	100,00																																																																		
SBSG	89,80																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCG	94,12																																																																		
SBCI	95,00																																																																		
SBCV	100,00																																																																		
SBCI	83,33																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBCR	100,00																																																																		
SBCP	99,98																																																																		
SBCB	100,00																																																																		
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de AGO 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN, JUL e AGO 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL e AGO 2025; 3) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) no meses de ABR, MAI, JUN, JUL e AGO 2025; e 4) A EMS-SG ficou abaixo da META (92%) no meses de JUL e AGO 2025.				Não há, pois as não conformidades já estão sendo tratadas.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		24/09/2025																																																													