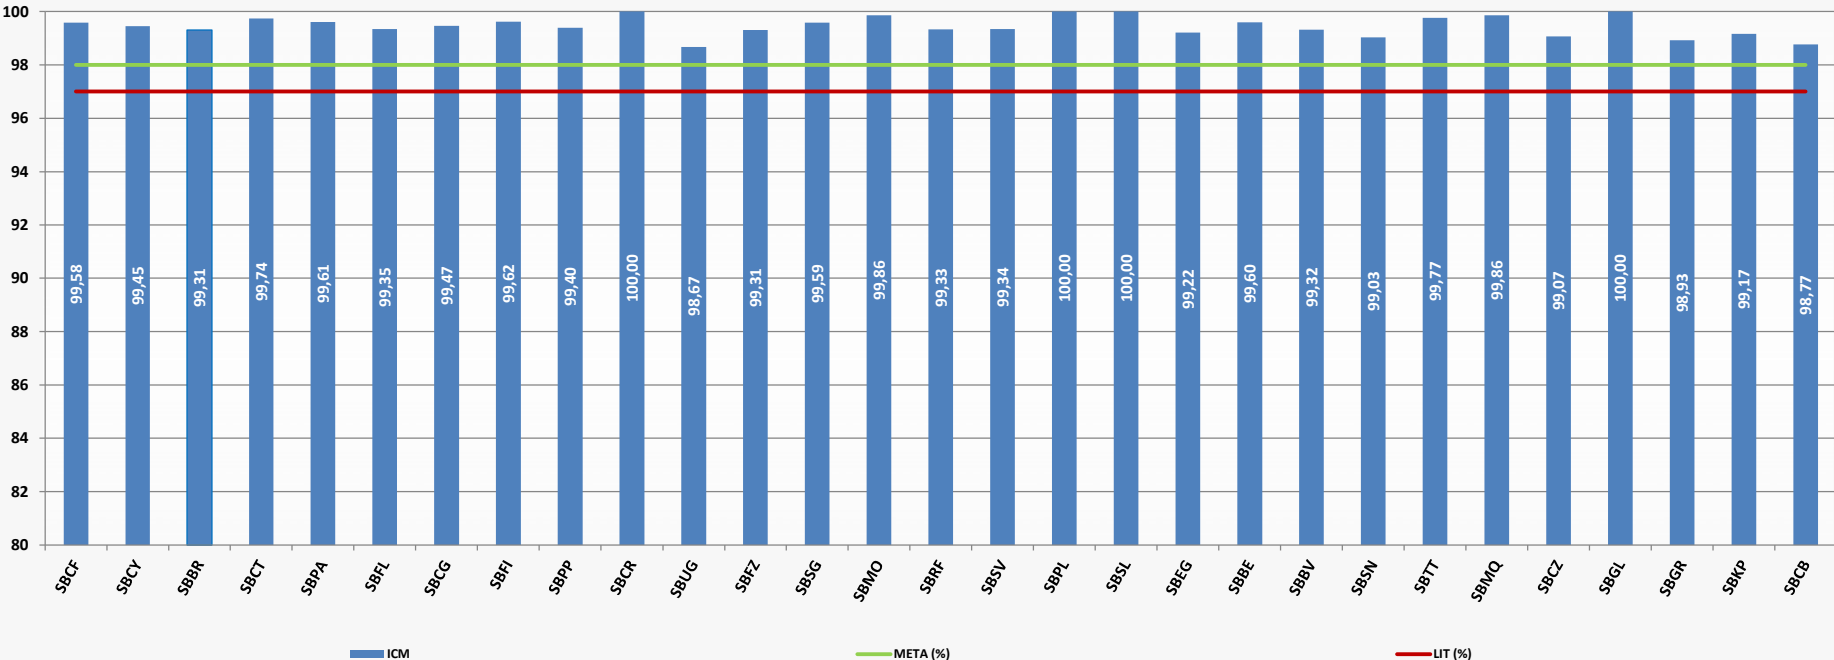


	PLANO DE METAS - 2025										Nº: 102MET																																																														
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																									
INDICADOR		Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)						TIPO																																																																	
PROCESSO		Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI		RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade		Processos																																																													
FONTE DE DADOS		REDEMET																																																																							
MEDIÇÃO		Mensal		META	98%	PRAZO								1 ano																																																											
FÓRMULA		100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																							
OBJETIVO		Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																							
OUTRAS INFORMAÇÕES				Não há				ATUALIZAÇÃO		out/2025																																																															
DADOS DO INDICADOR																																																																									
SETEMBRO - 2025																																																																									
 <table><tr><th>Estação</th><th>ICM</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,45</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,31</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBP4</td><td>99,61</td></tr><tr><td>SBF1</td><td>99,35</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBF1</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBPp</td><td>99,40</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBU6</td><td>98,67</td></tr><tr><td>SBF2</td><td>99,31</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,59</td></tr><tr><td>SBM0</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,33</td></tr><tr><td>SBSY</td><td>99,34</td></tr><tr><td>SBP1</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBE6</td><td>99,22</td></tr><tr><td>SBE6</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,32</td></tr><tr><td>SBSW</td><td>99,03</td></tr><tr><td>SBT7</td><td>99,77</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBC2</td><td>99,07</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSR</td><td>98,93</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,17</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>98,77</td></tr></table>														Estação	ICM	SBCF	99,58	SBCY	99,45	SBBR	99,31	SBCI	99,74	SBP4	99,61	SBF1	99,35	SBCG	99,47	SBF1	99,62	SBPp	99,40	SBCR	100,00	SBU6	98,67	SBF2	99,31	SBSG	99,59	SBM0	99,86	SBRF	99,33	SBSY	99,34	SBP1	100,00	SBSL	100,00	SBE6	99,22	SBE6	99,60	SBBV	99,32	SBSW	99,03	SBT7	99,77	SBMQ	99,86	SBC2	99,07	SBSL	100,00	SBSR	98,93	SBRP	99,17	SBCB	98,77
Estação	ICM																																																																								
SBCF	99,58																																																																								
SBCY	99,45																																																																								
SBBR	99,31																																																																								
SBCI	99,74																																																																								
SBP4	99,61																																																																								
SBF1	99,35																																																																								
SBCG	99,47																																																																								
SBF1	99,62																																																																								
SBPp	99,40																																																																								
SBCR	100,00																																																																								
SBU6	98,67																																																																								
SBF2	99,31																																																																								
SBSG	99,59																																																																								
SBM0	99,86																																																																								
SBRF	99,33																																																																								
SBSY	99,34																																																																								
SBP1	100,00																																																																								
SBSL	100,00																																																																								
SBE6	99,22																																																																								
SBE6	99,60																																																																								
SBBV	99,32																																																																								
SBSW	99,03																																																																								
SBT7	99,77																																																																								
SBMQ	99,86																																																																								
SBC2	99,07																																																																								
SBSL	100,00																																																																								
SBSR	98,93																																																																								
SBRP	99,17																																																																								
SBCB	98,77																																																																								
OBSERVAÇÕES				Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																					
ACOMPANHAMENTO																																																																									
ANÁLISE CRÍTICA							AÇÕES PROPOSTAS																																																																		
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa				VALIDAÇÃO E EMISSÃO		30/10/2025																																																															