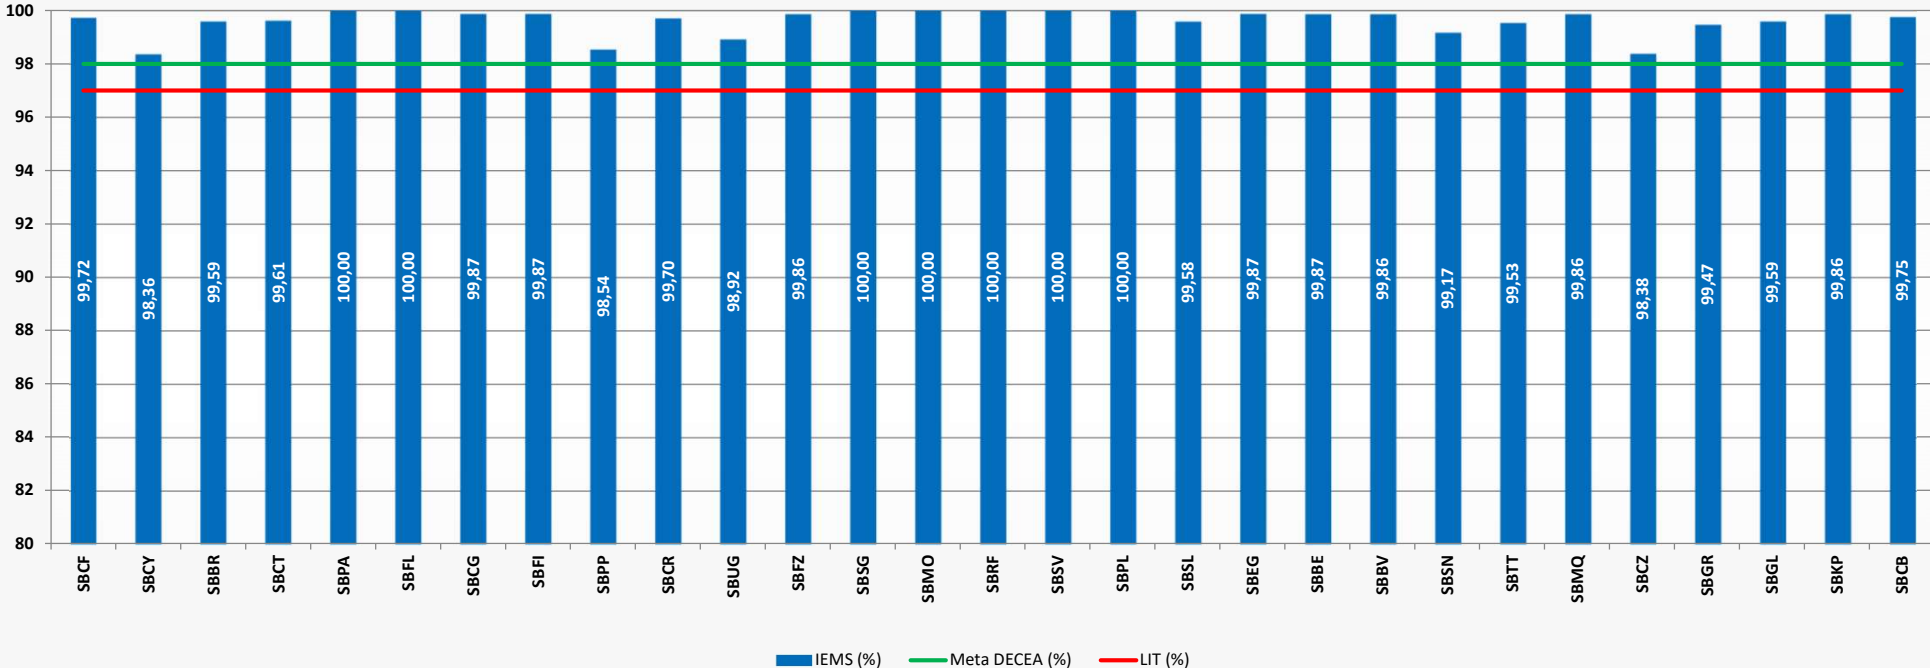


		IEMS - SET 2025																																																																					
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																							
INDICADOR	Índice de envio do METAR/SPECI dentro do horário (IEMS)				TIPO																																																																		
PROCESSO	Prestação de Informações Meteorológicas: METAR e SPECI		Responsável	DECEA																																																																			
FONTE DE DADOS	Banco OPMET																																																																						
MEDIÇÃO	META	98%	PRAZO	1 ano																																																																			
FÓRMULA	100 - (Quantidade de METAR + SPECI Atrasados / total de METAR + SPECI) x 100																																																																						
OBJETIVO	Alcançar o índice de, no mínimo, 98% de envio das mensagens METAR e SPECI dentro do prazo ao Banco OPMET, no período de um ano.																																																																						
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há				ATUALIZAÇÃO		out/2025																																																															
DADOS DO INDICADOR																																																																							
Setembro 2025 <table><tr><th>Estação</th><th>IEMS (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,72</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>98,36</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,59</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,61</td></tr><tr><td>SBPA</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBFL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>98,54</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,70</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>98,92</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCV</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>99,17</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,53</td></tr><tr><td>SBCQ</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>98,38</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,59</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,75</td></tr></table> IEMS (%) Meta DECEA (%) LIT (%)												Estação	IEMS (%)	SBCF	99,72	SBCY	98,36	SBBR	99,59	SBCI	99,61	SBPA	100,00	SBFL	100,00	SBCG	99,87	SBCI	99,87	SBCP	98,54	SBCR	99,70	SBUG	98,92	SBCZ	99,86	SBSG	100,00	SBSO	100,00	SBRF	100,00	SBSV	100,00	SBCI	100,00	SBSL	99,58	SBCG	99,87	SBCI	99,87	SBCV	99,86	SBSN	99,17	SBCI	99,53	SBCQ	99,86	SBCZ	98,38	SBCR	99,47	SBCI	99,59	SBCP	99,86	SBCB	99,75
Estação	IEMS (%)																																																																						
SBCF	99,72																																																																						
SBCY	98,36																																																																						
SBBR	99,59																																																																						
SBCI	99,61																																																																						
SBPA	100,00																																																																						
SBFL	100,00																																																																						
SBCG	99,87																																																																						
SBCI	99,87																																																																						
SBCP	98,54																																																																						
SBCR	99,70																																																																						
SBUG	98,92																																																																						
SBCZ	99,86																																																																						
SBSG	100,00																																																																						
SBSO	100,00																																																																						
SBRF	100,00																																																																						
SBSV	100,00																																																																						
SBCI	100,00																																																																						
SBSL	99,58																																																																						
SBCG	99,87																																																																						
SBCI	99,87																																																																						
SBCV	99,86																																																																						
SBSN	99,17																																																																						
SBCI	99,53																																																																						
SBCQ	99,86																																																																						
SBCZ	98,38																																																																						
SBCR	99,47																																																																						
SBCI	99,59																																																																						
SBCP	99,86																																																																						
SBCB	99,75																																																																						
OBSERVAÇÕES	Limite de Tolerância: 97% ≥ IEMS > 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																						
ACOMPANHAMENTO																																																																							
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																																			
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		14/10/2025																																																																	