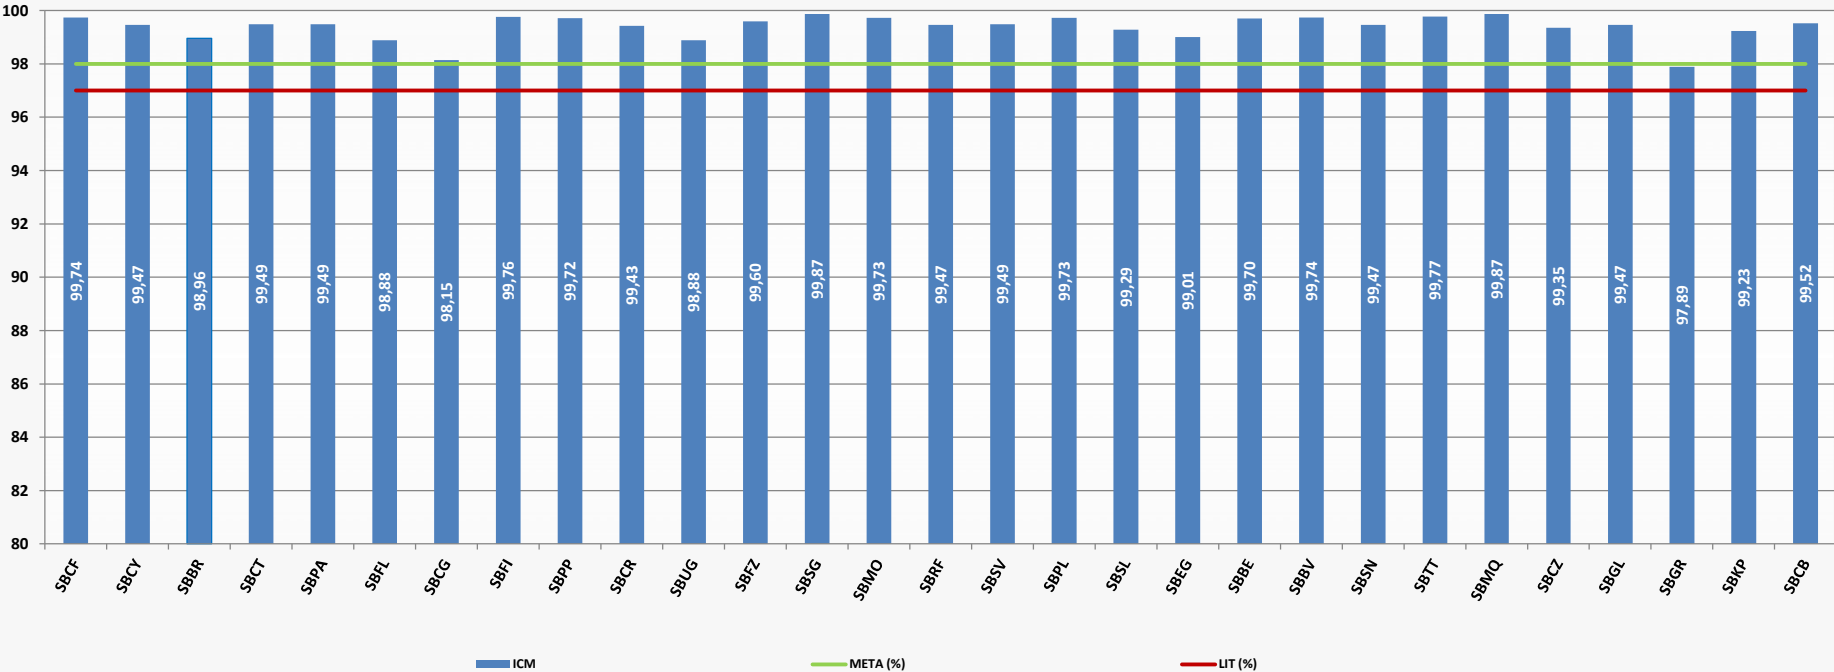


	PLANO DE METAS - 2025						Nº: 102MET																																																												
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR	Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)					TIPO																																																													
PROCESSO	Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI	RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																											
FONTE DE DADOS	REDEMET																																																																		
MEDIÇÃO	Mensal	META	98%	PRAZO	1 ano																																																														
FÓRMULA	100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																		
OBJETIVO	Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		nov/2025																																																											
DADOS DO INDICADOR																																																																			
OUTUBRO - 2025																																																																			
 <table><tr><th>Estação</th><th>ICM</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>98,96</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBP4</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBF1</td><td>98,88</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>98,15</td></tr><tr><td>SBF1</td><td>99,76</td></tr><tr><td>SBPp</td><td>99,72</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,43</td></tr><tr><td>SBU6</td><td>98,88</td></tr><tr><td>SBF2</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBM0</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBP1</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,29</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,01</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,70</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBT1</td><td>99,77</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBC2</td><td>99,35</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBSR</td><td>97,89</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,23</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,52</td></tr></table>								Estação	ICM	SBCF	99,74	SBCY	99,47	SBBR	98,96	SBCI	99,49	SBP4	99,49	SBF1	98,88	SBCG	98,15	SBF1	99,76	SBPp	99,72	SBCR	99,43	SBU6	98,88	SBF2	99,60	SBSG	99,87	SBM0	99,73	SBRF	99,47	SBSV	99,49	SBP1	99,73	SBSL	99,29	SBSG	99,01	SBBE	99,70	SBBV	99,74	SBSV	99,47	SBT1	99,77	SBMQ	99,87	SBC2	99,35	SBSL	99,47	SBSR	97,89	SBRP	99,23	SBCB	99,52
Estação	ICM																																																																		
SBCF	99,74																																																																		
SBCY	99,47																																																																		
SBBR	98,96																																																																		
SBCI	99,49																																																																		
SBP4	99,49																																																																		
SBF1	98,88																																																																		
SBCG	98,15																																																																		
SBF1	99,76																																																																		
SBPp	99,72																																																																		
SBCR	99,43																																																																		
SBU6	98,88																																																																		
SBF2	99,60																																																																		
SBSG	99,87																																																																		
SBM0	99,73																																																																		
SBRF	99,47																																																																		
SBSV	99,49																																																																		
SBP1	99,73																																																																		
SBSL	99,29																																																																		
SBSG	99,01																																																																		
SBBE	99,70																																																																		
SBBV	99,74																																																																		
SBSV	99,47																																																																		
SBT1	99,77																																																																		
SBMQ	99,87																																																																		
SBC2	99,35																																																																		
SBSL	99,47																																																																		
SBSR	97,89																																																																		
SBRP	99,23																																																																		
SBCB	99,52																																																																		
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		28/11/2025																																																													