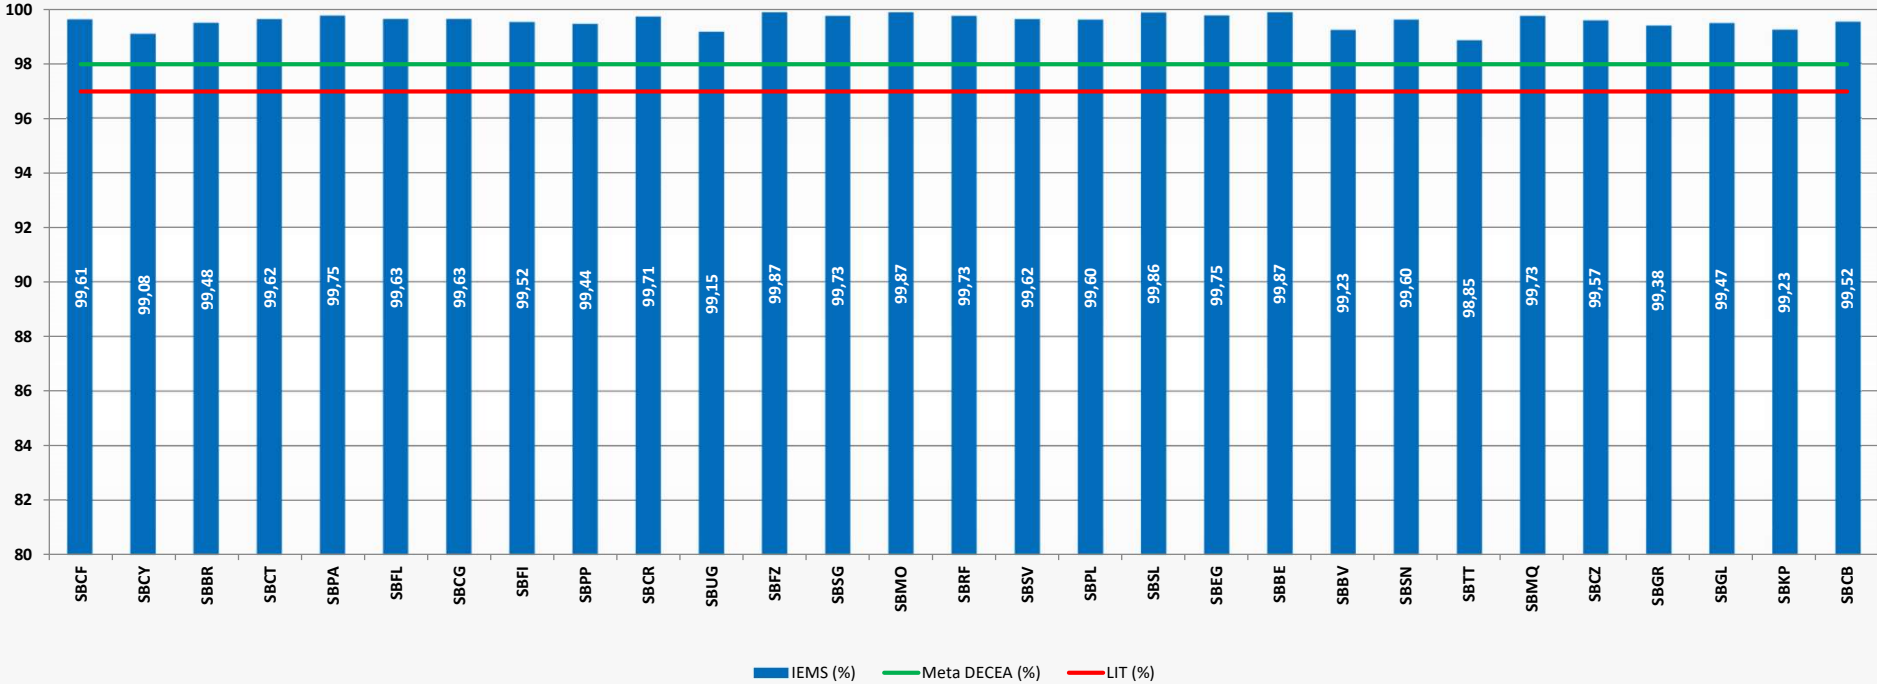


	IEMS - OUT 2025																																																																								
	INFORMAÇÕES GERAIS																																																																								
	INDICADOR	Índice de envio do METAR/SPECI dentro do horário (IEMS)				TIPO																																																																			
	PROCESSO	Prestação de Informações Meteorológicas: METAR e SPECI		Responsável	DECEA																																																																				
	FONTE DE DADOS	Banco OPMET																																																																							
MEDIÇÃO	META	98%	PRAZO	1 ano																																																																					
FÓRMULA	100 - (Quantidade de METAR + SPECI Atrasados / total de METAR + SPECI) x 100																																																																								
OBJETIVO	Alcançar o índice de, no mínimo, 98% de envio das mensagens METAR e SPECI dentro do prazo ao Banco OPMET, no período de um ano.																																																																								
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há				ATUALIZAÇÃO		nov/2025																																																																	
DADOS DO INDICADOR																																																																									
Outubro 2025 <table><tr><th>Estação</th><th>IEMS (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,61</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,08</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,48</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBPA</td><td>99,75</td></tr><tr><td>SBFL</td><td>99,63</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,63</td></tr><tr><td>SBFI</td><td>99,52</td></tr><tr><td>SBPP</td><td>99,44</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,71</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>99,15</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBSO</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBPL</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBEG</td><td>99,75</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,23</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBIT</td><td>98,85</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,57</td></tr><tr><td>SBGR</td><td>99,38</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>99,23</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,52</td></tr></table> IEMS (%) Meta DECEA (%) LIT (%)														Estação	IEMS (%)	SBCF	99,61	SBCY	99,08	SBBR	99,48	SBCT	99,62	SBPA	99,75	SBFL	99,63	SBCG	99,63	SBFI	99,52	SBPP	99,44	SBCR	99,71	SBUG	99,15	SBFZ	99,87	SBSG	99,73	SBSO	99,87	SBRF	99,73	SBSV	99,62	SBPL	99,60	SBSL	99,86	SBEG	99,75	SBBE	99,87	SBBV	99,23	SBSN	99,60	SBIT	98,85	SBMQ	99,73	SBCZ	99,57	SBGR	99,38	SBSL	99,47	SBCP	99,23	SBCB	99,52
Estação	IEMS (%)																																																																								
SBCF	99,61																																																																								
SBCY	99,08																																																																								
SBBR	99,48																																																																								
SBCT	99,62																																																																								
SBPA	99,75																																																																								
SBFL	99,63																																																																								
SBCG	99,63																																																																								
SBFI	99,52																																																																								
SBPP	99,44																																																																								
SBCR	99,71																																																																								
SBUG	99,15																																																																								
SBFZ	99,87																																																																								
SBSG	99,73																																																																								
SBSO	99,87																																																																								
SBRF	99,73																																																																								
SBSV	99,62																																																																								
SBPL	99,60																																																																								
SBSL	99,86																																																																								
SBEG	99,75																																																																								
SBBE	99,87																																																																								
SBBV	99,23																																																																								
SBSN	99,60																																																																								
SBIT	98,85																																																																								
SBMQ	99,73																																																																								
SBCZ	99,57																																																																								
SBGR	99,38																																																																								
SBSL	99,47																																																																								
SBCP	99,23																																																																								
SBCB	99,52																																																																								
OBSERVAÇÕES	Limite de Tolerância: 97% ≤ IEMS < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																								
ACOMPANHAMENTO																																																																									
ANÁLISE CRÍTICA						AÇÕES PROPOSTAS																																																																			
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO			19/11/2025																																																																