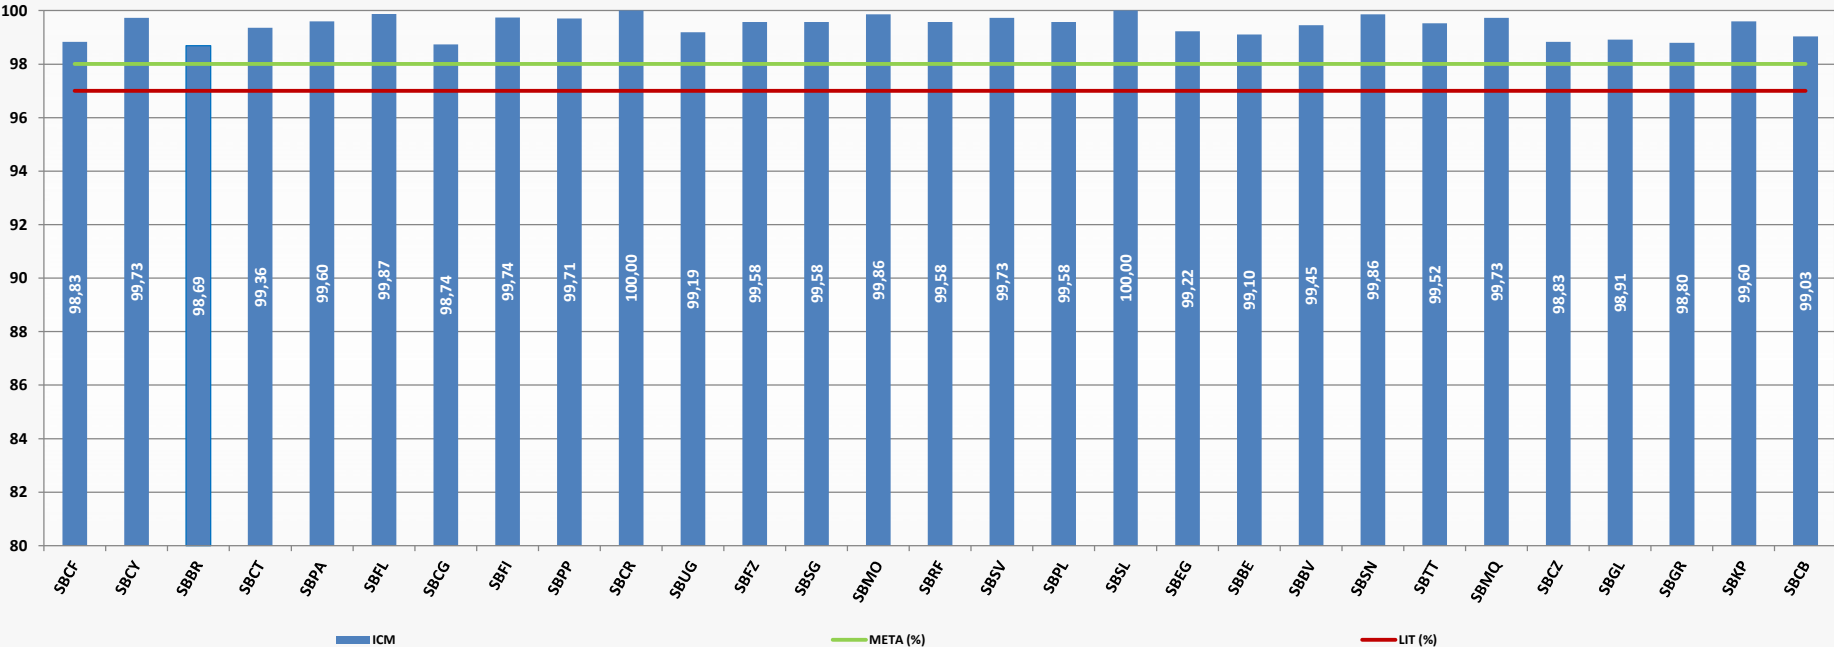


		PLANO DE METAS - 2025						Nº: 102MET																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																					
INDICADOR		Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)					TIPO																																																														
PROCESSO		Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI		RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade	Processos																																																										
FONTE DE DADOS		REDEMET					Política da Qualidade			Objetivos da Qualidade	Processos																																																										
MEDIÇÃO		Mensal	META	98%	PRAZO	1 ano																																																															
FÓRMULA		100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																			
OBJETIVO		Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES				Não há				ATUALIZAÇÃO		dez/2025																																																											
DADOS DO INDICADOR																																																																					
NOVEMBRO - 2025																																																																					
 <table><tr><th>Estação</th><th>ICM (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>98,83</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>98,69</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,36</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>98,74</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,71</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>99,19</td></tr><tr><td>SBRZ</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBRM</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBSY</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,22</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,10</td></tr><tr><td>SBRV</td><td>99,45</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>99,86</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,52</td></tr><tr><td>SBRM</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>98,83</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>98,91</td></tr><tr><td>SBRG</td><td>98,80</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,03</td></tr></table>										Estação	ICM (%)	SBCF	98,83	SBCY	99,73	SBBR	98,69	SBCY	99,36	SBRP	99,60	SBRF	99,87	SBCG	98,74	SBRF	99,74	SBRP	99,71	SBCR	100,00	SBUG	99,19	SBRZ	99,58	SBSG	99,58	SBRM	99,86	SBRF	99,58	SBSY	99,73	SBRP	99,58	SBSL	100,00	SBSG	99,22	SBBE	99,10	SBRV	99,45	SBSN	99,86	SBRF	99,52	SBRM	99,73	SBCZ	98,83	SBRF	98,91	SBRG	98,80	SBRP	99,60	SBCB	99,03
Estação	ICM (%)																																																																				
SBCF	98,83																																																																				
SBCY	99,73																																																																				
SBBR	98,69																																																																				
SBCY	99,36																																																																				
SBRP	99,60																																																																				
SBRF	99,87																																																																				
SBCG	98,74																																																																				
SBRF	99,74																																																																				
SBRP	99,71																																																																				
SBCR	100,00																																																																				
SBUG	99,19																																																																				
SBRZ	99,58																																																																				
SBSG	99,58																																																																				
SBRM	99,86																																																																				
SBRF	99,58																																																																				
SBSY	99,73																																																																				
SBRP	99,58																																																																				
SBSL	100,00																																																																				
SBSG	99,22																																																																				
SBBE	99,10																																																																				
SBRV	99,45																																																																				
SBSN	99,86																																																																				
SBRF	99,52																																																																				
SBRM	99,73																																																																				
SBCZ	98,83																																																																				
SBRF	98,91																																																																				
SBRG	98,80																																																																				
SBRP	99,60																																																																				
SBCB	99,03																																																																				
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																			
ACOMPANHAMENTO																																																																					
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																																
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa			VALIDAÇÃO E EMISSÃO		29/12/2025																																																												