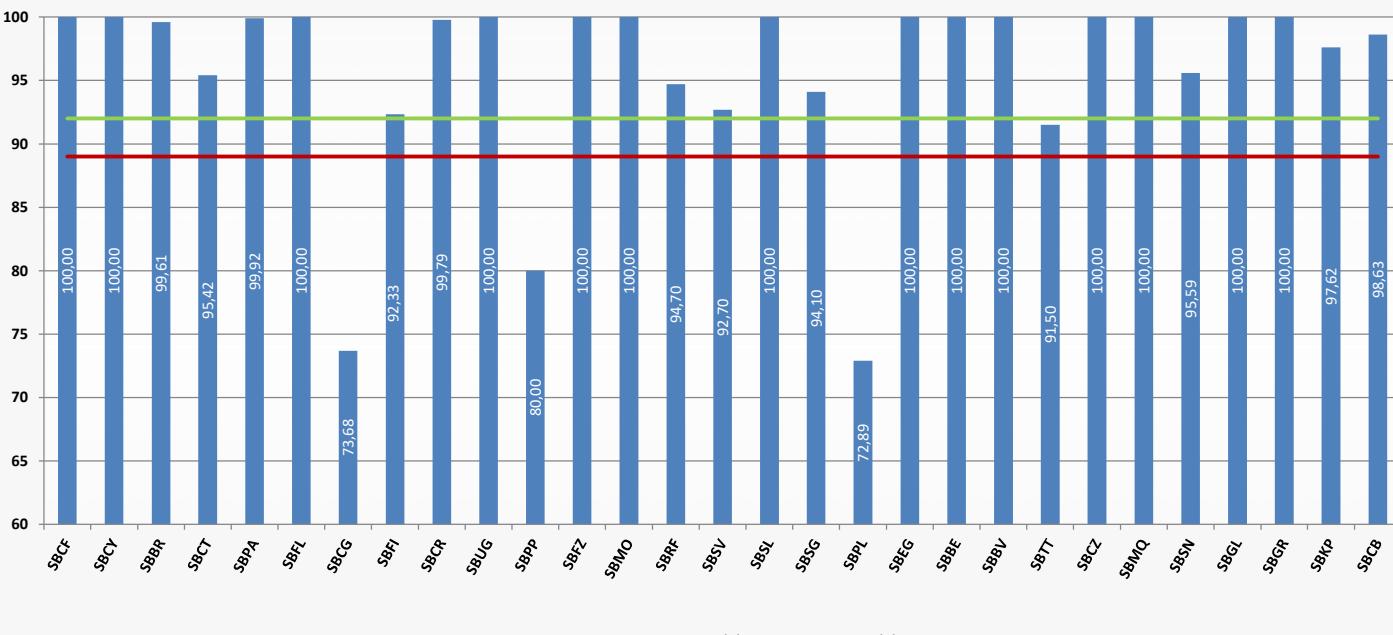


	PLANO DE METAS - 2025					Nº: I01ID																																																											
	INFORMAÇÕES GERAIS																																																																
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)			TIPO																																																													
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS	Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																											
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																
MEDIDA	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																												
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não há		ATUALIZAÇÃO		dez/2025																																																												
DADOS DO INDICADOR																																																																	
NOVEMBRO - 2025																																																																	
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Processo</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBR</td><td>99,61</td></tr> <tr><td>SBCT</td><td>95,42</td></tr> <tr><td>SBPA</td><td>99,92</td></tr> <tr><td>SBFL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCG</td><td>73,68</td></tr> <tr><td>SBFI</td><td>92,33</td></tr> <tr><td>SBCR</td><td>99,79</td></tr> <tr><td>SBUG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBPP</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>SBFZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBMO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBRF</td><td>94,70</td></tr> <tr><td>SBV</td><td>92,70</td></tr> <tr><td>SBQL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSG</td><td>94,10</td></tr> <tr><td>SBPL</td><td>72,89</td></tr> <tr><td>SBEG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBTT</td><td>91,50</td></tr> <tr><td>SBTZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBMO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBAN</td><td>95,59</td></tr> <tr><td>SBGL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBGR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBKP</td><td>97,62</td></tr> <tr><td>SBGB</td><td>98,63</td></tr> </tbody> </table>						Processo	ID (%)	SBCF	100,00	SBCY	100,00	SBBR	99,61	SBCT	95,42	SBPA	99,92	SBFL	100,00	SBCG	73,68	SBFI	92,33	SBCR	99,79	SBUG	100,00	SBPP	80,00	SBFZ	100,00	SBMO	100,00	SBRF	94,70	SBV	92,70	SBQL	100,00	SBSG	94,10	SBPL	72,89	SBEG	100,00	SBBE	100,00	SBBV	100,00	SBTT	91,50	SBTZ	100,00	SBMO	100,00	SBAN	95,59	SBGL	100,00	SBGR	100,00	SBKP	97,62	SBGB	98,63
Processo	ID (%)																																																																
SBCF	100,00																																																																
SBCY	100,00																																																																
SBBR	99,61																																																																
SBCT	95,42																																																																
SBPA	99,92																																																																
SBFL	100,00																																																																
SBCG	73,68																																																																
SBFI	92,33																																																																
SBCR	99,79																																																																
SBUG	100,00																																																																
SBPP	80,00																																																																
SBFZ	100,00																																																																
SBMO	100,00																																																																
SBRF	94,70																																																																
SBV	92,70																																																																
SBQL	100,00																																																																
SBSG	94,10																																																																
SBPL	72,89																																																																
SBEG	100,00																																																																
SBBE	100,00																																																																
SBBV	100,00																																																																
SBTT	91,50																																																																
SBTZ	100,00																																																																
SBMO	100,00																																																																
SBAN	95,59																																																																
SBGL	100,00																																																																
SBGR	100,00																																																																
SBKP	97,62																																																																
SBGB	98,63																																																																
OBSERVAÇÕES	Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																
ACOMPANHAMENTO																																																																	
ANÁLISE CRÍTICA			AÇÕES PROPOSTAS																																																														
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de NOV 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT e NOV 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT e NOV 2025; 3) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) no meses de ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET e OUT 2025 e abaixo da meta (92%) no mês de NOV 2025; e 4) O DNB-PL ficou abaixo do LIT (89%) no mês de NOV 2025.			O DNB-PL deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade na Empresa NAV BRASIL deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade. O DTCEA-CG, o DNB-PP e o DTCEA-TT já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.																																																														
ELAROÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			Cap QOEIA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO																																																												
					30/12/2025																																																												