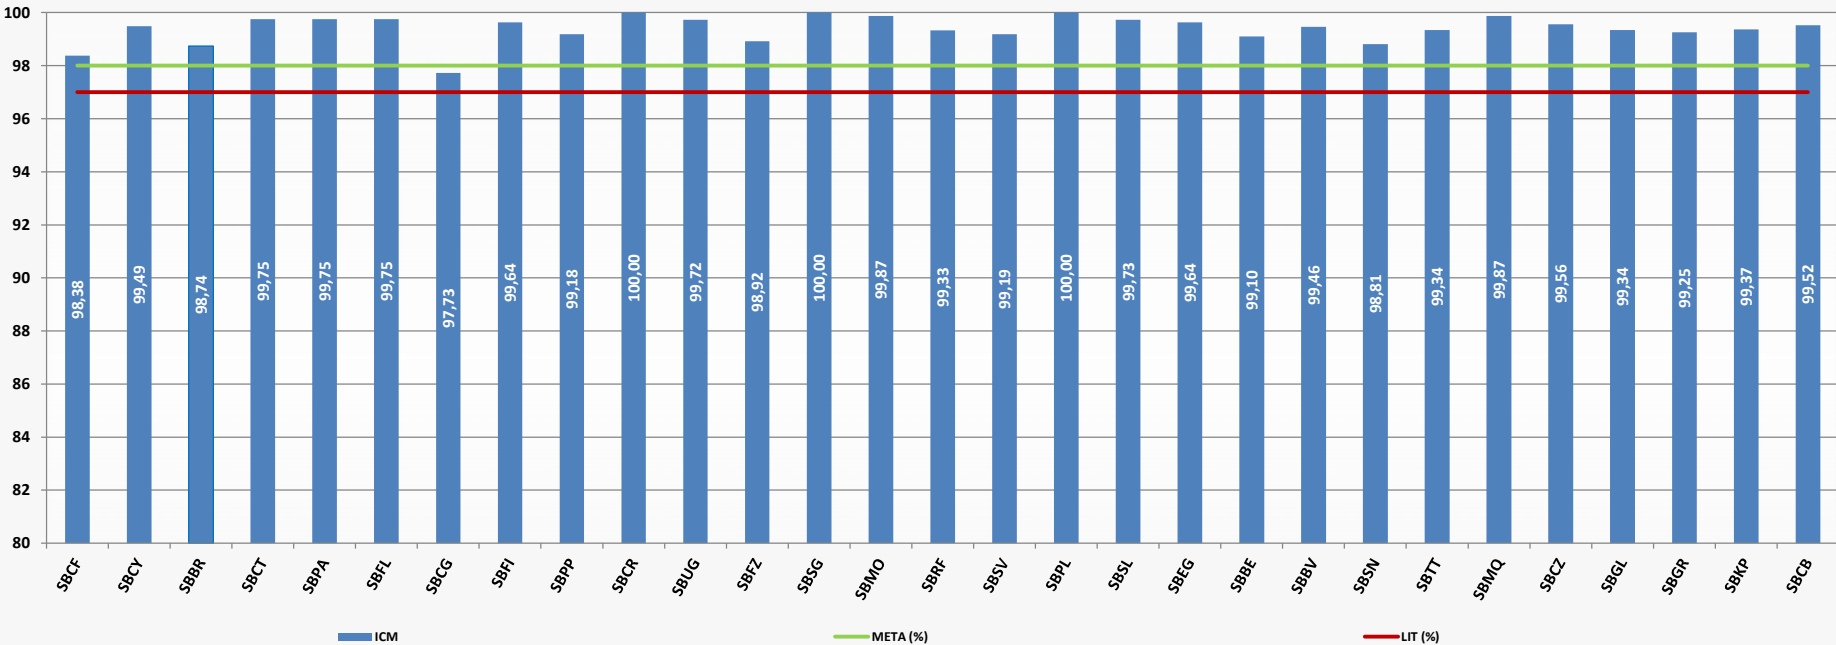


	PLANO DE METAS - 2025					Nº: 102MET																																																												
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																		
INDICADOR	Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)				TIPO																																																													
PROCESSO	Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																											
FONTE DE DADOS	REDEMET																																																																	
MEDIÇÃO	Mensal	META	98%	PRAZO				1 ano																																																										
FÓRMULA	100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																	
OBJETIVO	Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há			ATUALIZAÇÃO	jan/2026																																																												
DADOS DO INDICADOR																																																																		
DEZEMBRO - 2025 <table><tr><th>Estação</th><th>ICM</th></tr><tr><td>SBCTF</td><td>98,38</td></tr><tr><td>SBCTY</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>98,74</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,75</td></tr><tr><td>SBP-A</td><td>99,75</td></tr><tr><td>SBF-L</td><td>99,75</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>97,73</td></tr><tr><td>SBF-I</td><td>99,64</td></tr><tr><td>SBPp</td><td>99,18</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>99,72</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>98,92</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBM-O</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,33</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,19</td></tr><tr><td>SBP-L</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBS-L</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBE-G</td><td>99,64</td></tr><tr><td>SBE</td><td>99,10</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,46</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>98,81</td></tr><tr><td>SBT-T</td><td>99,34</td></tr><tr><td>SBM-Q</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,56</td></tr><tr><td>SBS-L</td><td>99,34</td></tr><tr><td>SBR</td><td>99,25</td></tr><tr><td>SBRp</td><td>99,37</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,52</td></tr></table>							Estação	ICM	SBCTF	98,38	SBCTY	99,49	SBBR	98,74	SBCT	99,75	SBP-A	99,75	SBF-L	99,75	SBCG	97,73	SBF-I	99,64	SBPp	99,18	SBCR	100,00	SBUG	99,72	SBFZ	98,92	SBSG	100,00	SBM-O	99,87	SBRF	99,33	SBSV	99,19	SBP-L	100,00	SBS-L	99,73	SBE-G	99,64	SBE	99,10	SBBV	99,46	SBSV	98,81	SBT-T	99,34	SBM-Q	99,87	SBCZ	99,56	SBS-L	99,34	SBR	99,25	SBRp	99,37	SBCB	99,52
Estação	ICM																																																																	
SBCTF	98,38																																																																	
SBCTY	99,49																																																																	
SBBR	98,74																																																																	
SBCT	99,75																																																																	
SBP-A	99,75																																																																	
SBF-L	99,75																																																																	
SBCG	97,73																																																																	
SBF-I	99,64																																																																	
SBPp	99,18																																																																	
SBCR	100,00																																																																	
SBUG	99,72																																																																	
SBFZ	98,92																																																																	
SBSG	100,00																																																																	
SBM-O	99,87																																																																	
SBRF	99,33																																																																	
SBSV	99,19																																																																	
SBP-L	100,00																																																																	
SBS-L	99,73																																																																	
SBE-G	99,64																																																																	
SBE	99,10																																																																	
SBBV	99,46																																																																	
SBSV	98,81																																																																	
SBT-T	99,34																																																																	
SBM-Q	99,87																																																																	
SBCZ	99,56																																																																	
SBS-L	99,34																																																																	
SBR	99,25																																																																	
SBRp	99,37																																																																	
SBCB	99,52																																																																	
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																
ACOMPANHAMENTO																																																																		
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																														
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		28/01/2026																																																												