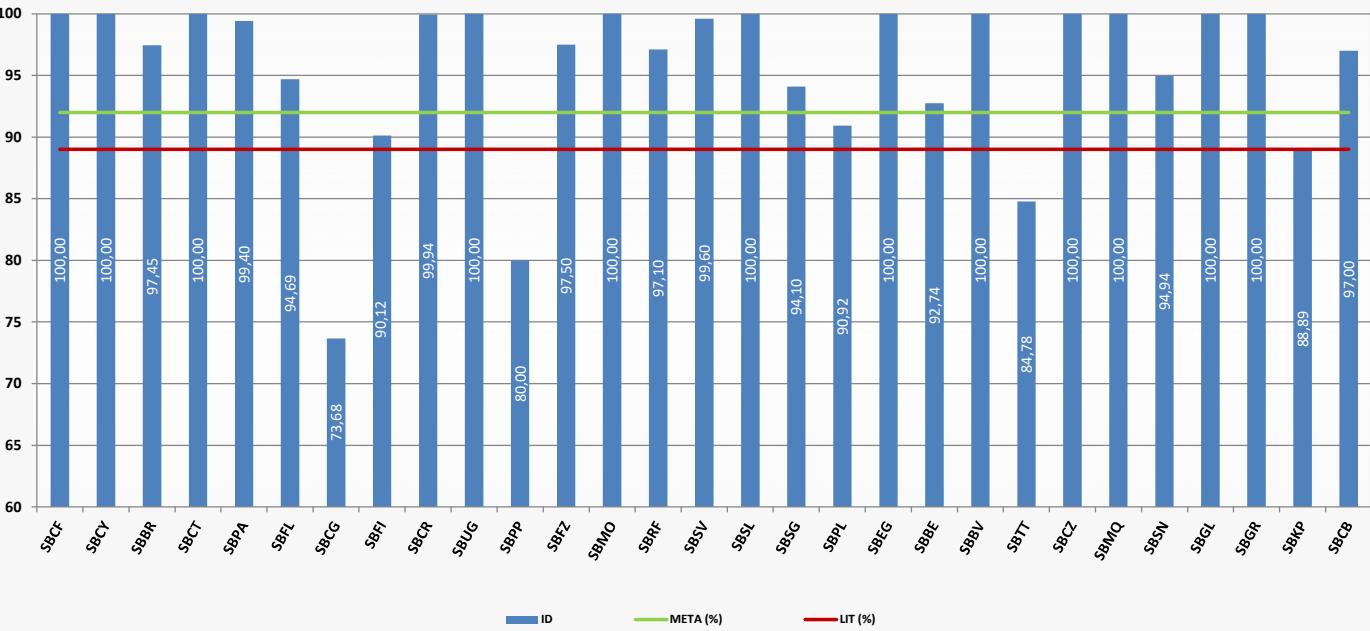


	PLANO DE METAS - 2025						Nº: I01ID																																																											
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																		
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																													
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																											
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																	
MEDIDA	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																													
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																	
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não há			ATUALIZAÇÃO	jan/2026																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																		
DEZEMBRO - 2025																																																																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SITE</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBKF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBR</td><td>97,45</td></tr> <tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBPA</td><td>99,40</td></tr> <tr><td>SBRL</td><td>94,69</td></tr> <tr><td>SBCG</td><td>73,68</td></tr> <tr><td>SBFJ</td><td>90,12</td></tr> <tr><td>SBCR</td><td>99,94</td></tr> <tr><td>SBUG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBPP</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>SBFZ</td><td>97,50</td></tr> <tr><td>SBMO</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBRF</td><td>97,10</td></tr> <tr><td>SBVY</td><td>99,50</td></tr> <tr><td>SBZL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSG</td><td>94,10</td></tr> <tr><td>SBPL</td><td>90,92</td></tr> <tr><td>SBEG</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSE</td><td>92,74</td></tr> <tr><td>SBVU</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBTT</td><td>84,78</td></tr> <tr><td>SBZC</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBMQ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBNV</td><td>94,94</td></tr> <tr><td>SBGL</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBGR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBKP</td><td>88,89</td></tr> <tr><td>SBGB</td><td>97,00</td></tr> </tbody> </table>							SITE	ID (%)	SBKF	100,00	SBCY	100,00	SBBR	97,45	SBCT	100,00	SBPA	99,40	SBRL	94,69	SBCG	73,68	SBFJ	90,12	SBCR	99,94	SBUG	100,00	SBPP	80,00	SBFZ	97,50	SBMO	100,00	SBRF	97,10	SBVY	99,50	SBZL	100,00	SBSG	94,10	SBPL	90,92	SBEG	100,00	SBSE	92,74	SBVU	100,00	SBTT	84,78	SBZC	100,00	SBMQ	100,00	SBNV	94,94	SBGL	100,00	SBGR	100,00	SBKP	88,89	SBGB	97,00
SITE	ID (%)																																																																	
SBKF	100,00																																																																	
SBCY	100,00																																																																	
SBBR	97,45																																																																	
SBCT	100,00																																																																	
SBPA	99,40																																																																	
SBRL	94,69																																																																	
SBCG	73,68																																																																	
SBFJ	90,12																																																																	
SBCR	99,94																																																																	
SBUG	100,00																																																																	
SBPP	80,00																																																																	
SBFZ	97,50																																																																	
SBMO	100,00																																																																	
SBRF	97,10																																																																	
SBVY	99,50																																																																	
SBZL	100,00																																																																	
SBSG	94,10																																																																	
SBPL	90,92																																																																	
SBEG	100,00																																																																	
SBSE	92,74																																																																	
SBVU	100,00																																																																	
SBTT	84,78																																																																	
SBZC	100,00																																																																	
SBMQ	100,00																																																																	
SBNV	94,94																																																																	
SBGL	100,00																																																																	
SBGR	100,00																																																																	
SBKP	88,89																																																																	
SBGB	97,00																																																																	
OBSERVAÇÕES	Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																		
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																														
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de DEZ 2025: 1) O DTCEA-CG ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV e DEZ 2025; 2) O DTCEA-Fi ficou abaixo do LIT (89%) no mês de SET 2025 e abaixo da meta (92%) nos meses de OUT e DEZ 2025; 3) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV e DEZ 2025; 4) O DNB-PL ficou abaixo do LIT (89%) no mês de NOV 2025 e abaixo da meta (92%) no mês de DEZ 2025; 5) O DTCEA-TT ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT e DEZ 2025 e abaixo da meta (92%) no mês de NOV 2025; e 6) O DNB-KP ficou abaixo do LIT (89%) no mês de DEZ 2025.				O DNB-KP deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O Setor responsável pela gestão da qualidade na Empresa NAV BRASIL deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade. O DTCEA-CG, o DTCEA-Fi, o DNB-PP, o DNB-PL e o DTCEA-TT já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.																																																														
ELAROAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS	Cap QOEA MET Gouvêa			VALIDAÇÃO E EMISSÃO	30/01/2026																																																													