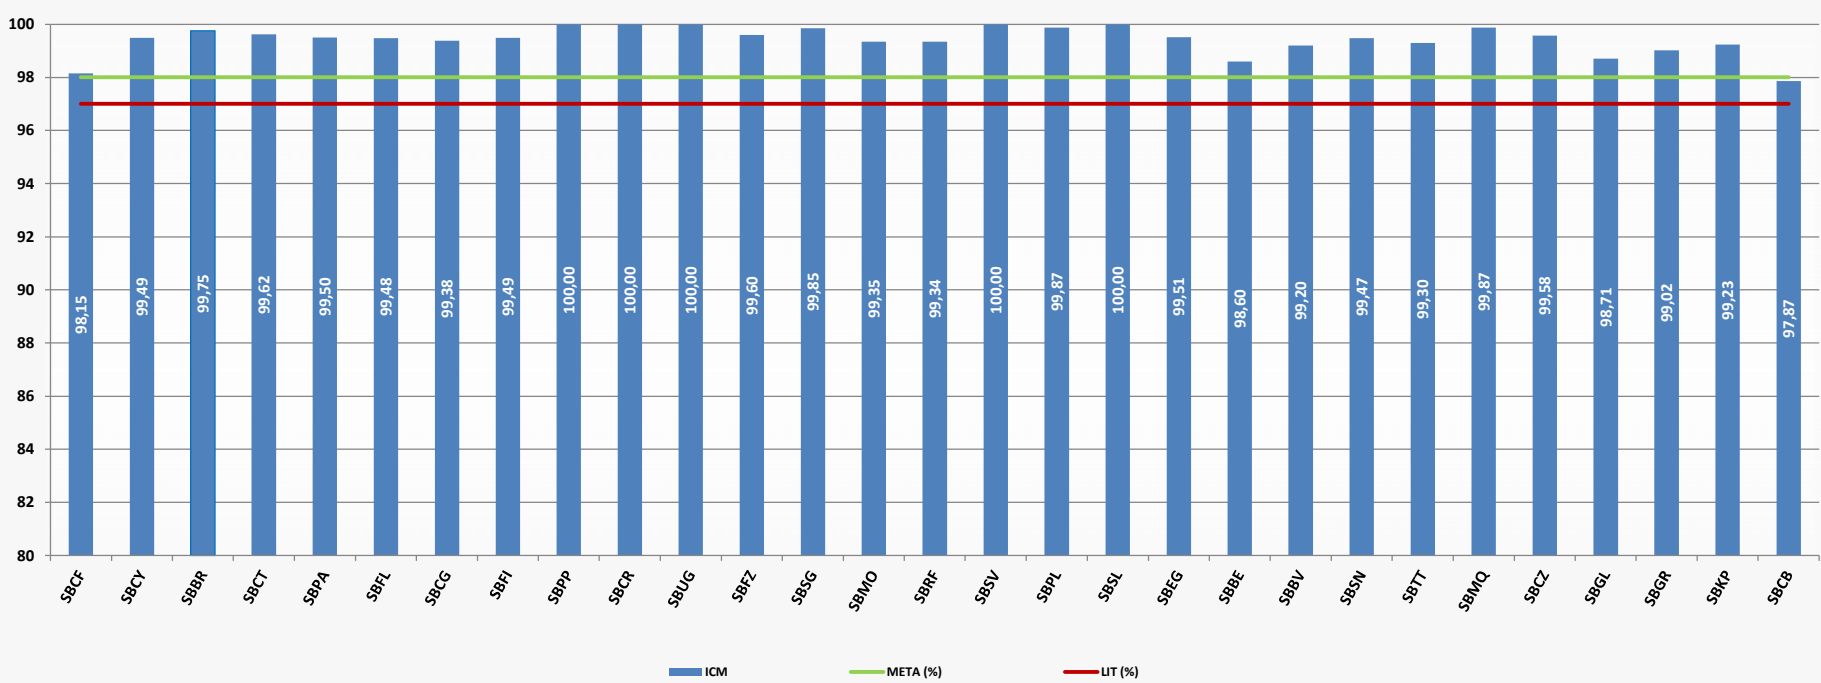


	PLANO DE METAS - 2026					Nº: I02MET																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR	Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)				TIPO																																																														
PROCESSO	Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	REDEMET																																																																		
MEDIÇÃO	Mensal	META	98%	PRAZO	1 ano																																																														
FÓRMULA	100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																		
OBJETIVO	Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há			ATUALIZAÇÃO	fev/2026																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																			
JANEIRO - 2026  <table><tr><th>Day</th><th>ICM</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>98,15</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,75</td></tr><tr><td>SBC T</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBP A</td><td>99,50</td></tr><tr><td>SBR L</td><td>99,48</td></tr><tr><td>SBC G</td><td>99,38</td></tr><tr><td>SBR I</td><td>99,49</td></tr><tr><td>SBR P</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBC R</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBL G</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBR Z</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBS G</td><td>99,85</td></tr><tr><td>SBR O</td><td>99,35</td></tr><tr><td>SBR F</td><td>99,34</td></tr><tr><td>SBS V</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBR L</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBS L</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBR E</td><td>99,51</td></tr><tr><td>SBB E</td><td>98,60</td></tr><tr><td>SBB V</td><td>99,20</td></tr><tr><td>SBS W</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBR T</td><td>99,30</td></tr><tr><td>SBR M</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBC Z</td><td>99,58</td></tr><tr><td>SBR L</td><td>98,71</td></tr><tr><td>SBR R</td><td>99,02</td></tr><tr><td>SBR P</td><td>99,23</td></tr><tr><td>SBC B</td><td>97,87</td></tr></table>								Day	ICM	SBCF	98,15	SBCY	99,49	SBBR	99,75	SBC T	99,62	SBP A	99,50	SBR L	99,48	SBC G	99,38	SBR I	99,49	SBR P	100,00	SBC R	100,00	SBL G	100,00	SBR Z	99,60	SBS G	99,85	SBR O	99,35	SBR F	99,34	SBS V	100,00	SBR L	99,87	SBS L	100,00	SBR E	99,51	SBB E	98,60	SBB V	99,20	SBS W	99,47	SBR T	99,30	SBR M	99,87	SBC Z	99,58	SBR L	98,71	SBR R	99,02	SBR P	99,23	SBC B	97,87
Day	ICM																																																																		
SBCF	98,15																																																																		
SBCY	99,49																																																																		
SBBR	99,75																																																																		
SBC T	99,62																																																																		
SBP A	99,50																																																																		
SBR L	99,48																																																																		
SBC G	99,38																																																																		
SBR I	99,49																																																																		
SBR P	100,00																																																																		
SBC R	100,00																																																																		
SBL G	100,00																																																																		
SBR Z	99,60																																																																		
SBS G	99,85																																																																		
SBR O	99,35																																																																		
SBR F	99,34																																																																		
SBS V	100,00																																																																		
SBR L	99,87																																																																		
SBS L	100,00																																																																		
SBR E	99,51																																																																		
SBB E	98,60																																																																		
SBB V	99,20																																																																		
SBS W	99,47																																																																		
SBR T	99,30																																																																		
SBR M	99,87																																																																		
SBC Z	99,58																																																																		
SBR L	98,71																																																																		
SBR R	99,02																																																																		
SBR P	99,23																																																																		
SBC B	97,87																																																																		
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																	
ACOMPANHAMENTO																																																																			
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		25/02/2026																																																													