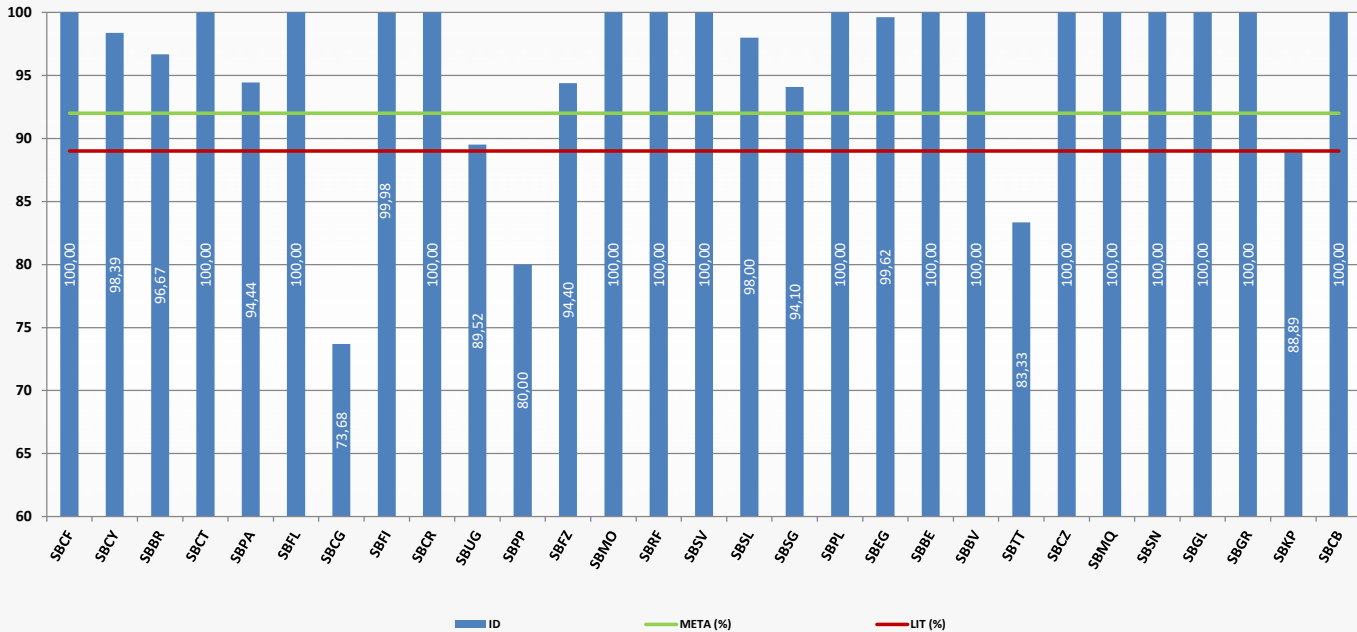


		PLANO DE METAS - 2026					Nº: 1011D																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																				
INDICADOR		Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																														
PROCESSO		Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS		SILOMS e Empresas																																																																		
MEDIÇÃO		Mensal	META	92%	PRAZO				1 ano																																																											
FÓRMULA		(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO		Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		fev/2026																																																												
DADOS DO INDICADOR																																																																				
JANEIRO - 2026																																																																				
 <table><tr><th>Processo</th><th>ID</th></tr><tr><td>SBCE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>98,39</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>96,67</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>94,44</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>73,68</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,98</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>89,52</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>80,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>94,40</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>98,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>94,10</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>83,33</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>88,89</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr></table>									Processo	ID	SBCE	100,00	SBCT	98,39	SBCT	96,67	SBCT	100,00	SBCT	94,44	SBCT	100,00	SBCT	73,68	SBCT	99,98	SBCT	100,00	SBCT	89,52	SBCT	80,00	SBCT	94,40	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	98,00	SBCT	94,10	SBCT	100,00	SBCT	99,62	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	83,33	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	88,89	SBCT	100,00
Processo	ID																																																																			
SBCE	100,00																																																																			
SBCT	98,39																																																																			
SBCT	96,67																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	94,44																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	73,68																																																																			
SBCT	99,98																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	89,52																																																																			
SBCT	80,00																																																																			
SBCT	94,40																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	98,00																																																																			
SBCT	94,10																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	99,62																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	83,33																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
SBCT	88,89																																																																			
SBCT	100,00																																																																			
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																		
ACOMPANHAMENTO																																																																				
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de JAN 2026: 1) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 2) O DTCEA-UG ficou abaixo da meta no mês de JAN 2026; 3) A DNB-PP está abaixo do LIT (89%) desde JAN 2025; 4) O DTCEA-TT está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025, exceto em NOV 2025 que ficou abaixo da meta (92%); e 5) A DNB-KP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de DEZ 2025 e JAN 2026.					O DTCEA-CG, a DNB-PP, o DTCEA-TT e a DNB-KP já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		25/02/2026																																																													