



PLANO DE METAS - 2026


Nº: 1011D

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há		ATUALIZAÇÃO		abr/2026	

DADOS DO INDICADOR

FEVEREIRO - 2026

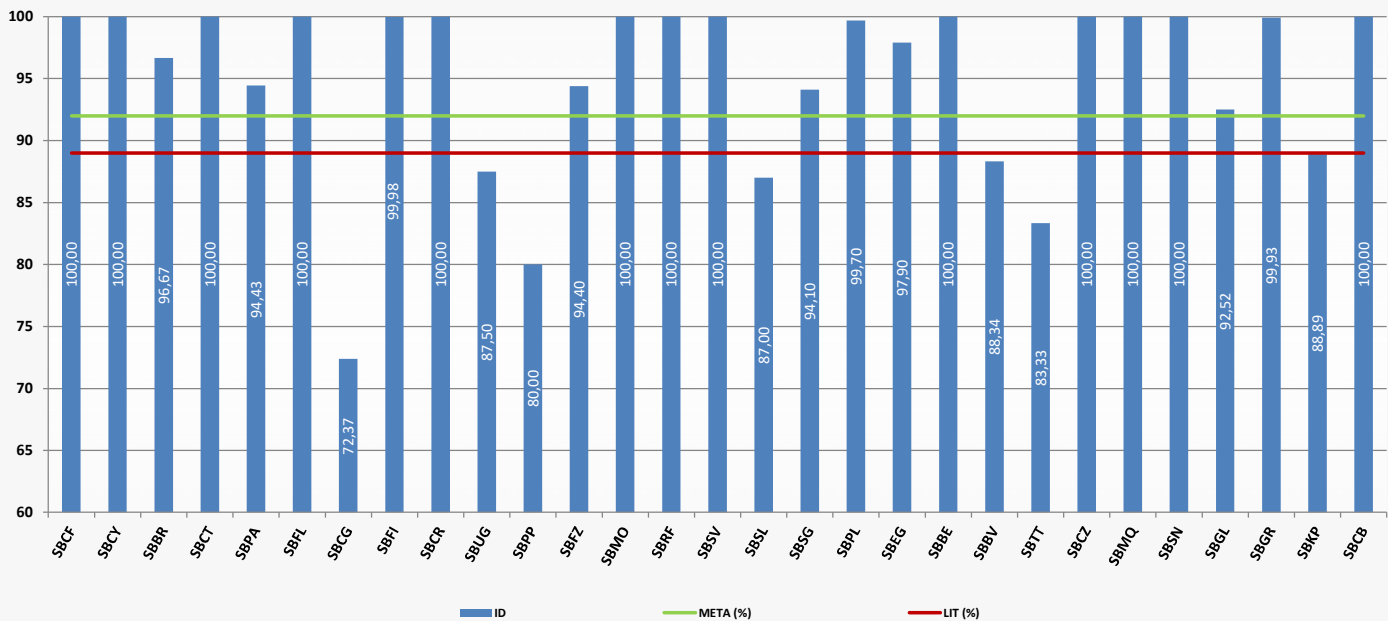

OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ANÁLISE CRÍTICA

Sobre os resultados do indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de FEV 2026: 1) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 2) O DTCEA-UG ficou abaixo da meta (92%) no mês de JAN 2026 e abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2026; 3) A DNB-PP está abaixo do LIT (89%) desde JAN 2025; 4) O DTCEA-SL ficou abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2026; 5) O DTCEA-BV ficou abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2026; 6) O DTCEA-TT está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025, exceto em NOV 2025 que ficou abaixo da meta (92%); e 7) A DNB-KP está abaixo do LIT (89%) desde DEZ 2025.

AÇÕES PROPOSTAS

1) Os DTCEA-UG, DTCEA-SL e DTCEA-BV deverão abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. Os setores responsáveis pela gestão da qualidade no CINDACTA II, CINDACTA III e CINDACTA IV, respectivamente, deverão assessorar e acompanhar, conforme a necessidade; 2) O DTCEA-CG, a DNB-PP, o DTCEA-TT e a DNB-KP já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

Cap QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

01/04/2026