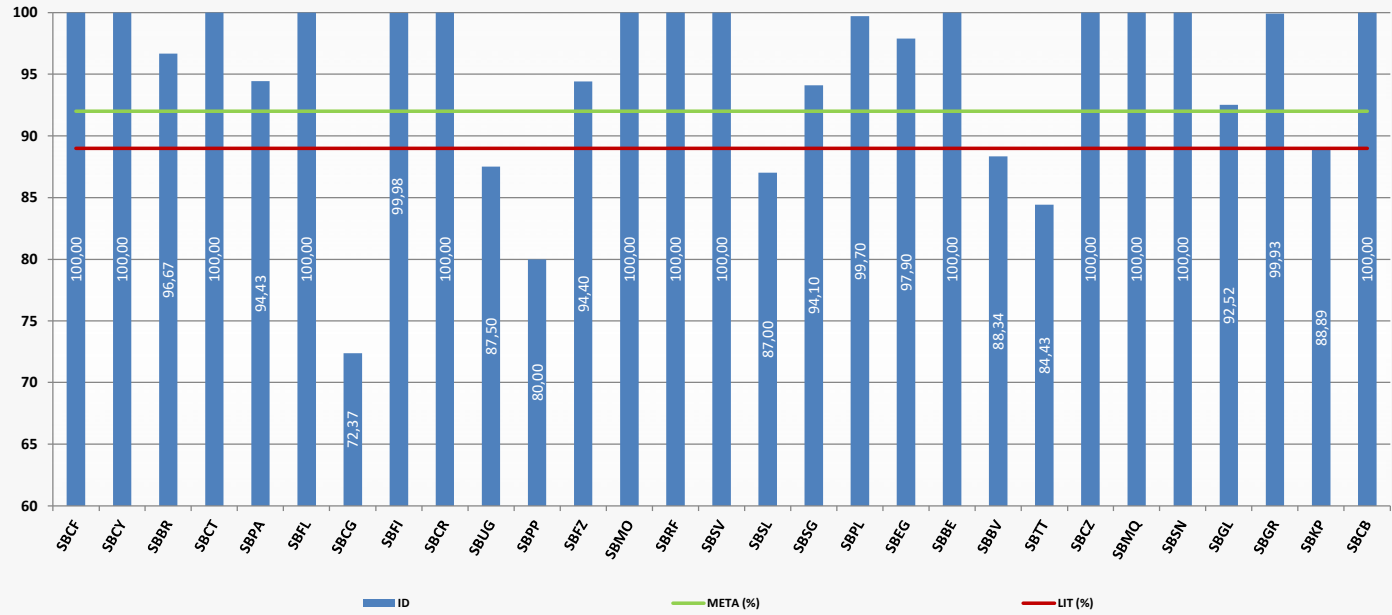
		PLANO DE METAS - 2026				Nº: 1011D																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																			
INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO																																																														
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas																																																																		
MEDIÇÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																														
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																		
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES		Não há		ATUALIZAÇÃO		mai/2026																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																			
FEVEREIRO - 2026																																																																			
 <table border="1"> <caption>FEVEREIRO - 2026</caption> <thead> <tr> <th>Unidade</th> <th>ID (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCY</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBRB</td><td>96,67</td></tr> <tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBPB</td><td>94,43</td></tr> <tr><td>SBCJ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBCG</td><td>72,37</td></tr> <tr><td>SBRH</td><td>99,98</td></tr> <tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBUG</td><td>87,50</td></tr> <tr><td>SPPP</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>SBRZ</td><td>94,40</td></tr> <tr><td>SBMQ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBRF</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSL</td><td>87,00</td></tr> <tr><td>SBSG</td><td>94,10</td></tr> <tr><td>SBRP</td><td>99,70</td></tr> <tr><td>SBRG</td><td>97,90</td></tr> <tr><td>SBBE</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBBV</td><td>88,34</td></tr> <tr><td>SBRF</td><td>84,43</td></tr> <tr><td>SBCZ</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBRM</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBSN</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>SBEI</td><td>92,52</td></tr> <tr><td>SBRG</td><td>99,93</td></tr> <tr><td>SBRP</td><td>88,89</td></tr> <tr><td>SBCB</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>								Unidade	ID (%)	SBCF	100,00	SBCY	100,00	SBRB	96,67	SBCI	100,00	SBPB	94,43	SBCJ	100,00	SBCG	72,37	SBRH	99,98	SBCR	100,00	SBUG	87,50	SPPP	80,00	SBRZ	94,40	SBMQ	100,00	SBRF	100,00	SBSV	100,00	SBSL	87,00	SBSG	94,10	SBRP	99,70	SBRG	97,90	SBBE	100,00	SBBV	88,34	SBRF	84,43	SBCZ	100,00	SBRM	100,00	SBSN	100,00	SBEI	92,52	SBRG	99,93	SBRP	88,89	SBCB	100,00
Unidade	ID (%)																																																																		
SBCF	100,00																																																																		
SBCY	100,00																																																																		
SBRB	96,67																																																																		
SBCI	100,00																																																																		
SBPB	94,43																																																																		
SBCJ	100,00																																																																		
SBCG	72,37																																																																		
SBRH	99,98																																																																		
SBCR	100,00																																																																		
SBUG	87,50																																																																		
SPPP	80,00																																																																		
SBRZ	94,40																																																																		
SBMQ	100,00																																																																		
SBRF	100,00																																																																		
SBSV	100,00																																																																		
SBSL	87,00																																																																		
SBSG	94,10																																																																		
SBRP	99,70																																																																		
SBRG	97,90																																																																		
SBBE	100,00																																																																		
SBBV	88,34																																																																		
SBRF	84,43																																																																		
SBCZ	100,00																																																																		
SBRM	100,00																																																																		
SBSN	100,00																																																																		
SBEI	92,52																																																																		
SBRG	99,93																																																																		
SBRP	88,89																																																																		
SBCB	100,00																																																																		
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																	
ANÁLISE CRÍTICA				AÇÕES PROPOSTAS																																																															
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de FEV 2026: 1) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 2) O DTCEA-UG ficou abaixo da meta (92%) no mês de JAN 2026 e abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2026; 3) A DNB-PP está abaixo do LIT (89%) desde JAN 2025; 4) O DTCEA-SL ficou abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2026; 5) O DTCEA-BV ficou abaixo do LIT (89%) no mês de FEV 2026; 6) O DTCEA-TT está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025, exceto em NOV 2025 que ficou abaixo da meta (92%); e 7) A DNB-KP está abaixo do LIT (89%) desde DEZ 2025.				1) Os DTCEA-UG, DTCEA-SL e DTCEA-BV deverão abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. Os setores responsáveis pela gestão da qualidade no CINDACTA II, CINDACTA III e CINDACTA IV, respectivamente, deverão assessorar e acompanhar, conforme a necessidade; 2) O DTCEA-CG, a DNB-PP, o DTCEA-TT e a DNB-KP já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.																																																															
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS		Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		26/05/2026																																																													