



PLANO DE METAS - 2026

Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)				TIPO		
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL	REGIONAIS	Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos	
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						
MEDICÃO	Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						


OUTRAS INFORMAÇÕES

Não há

ATUALIZAÇÃO

jul/2026

DADOS DO INDICADOR

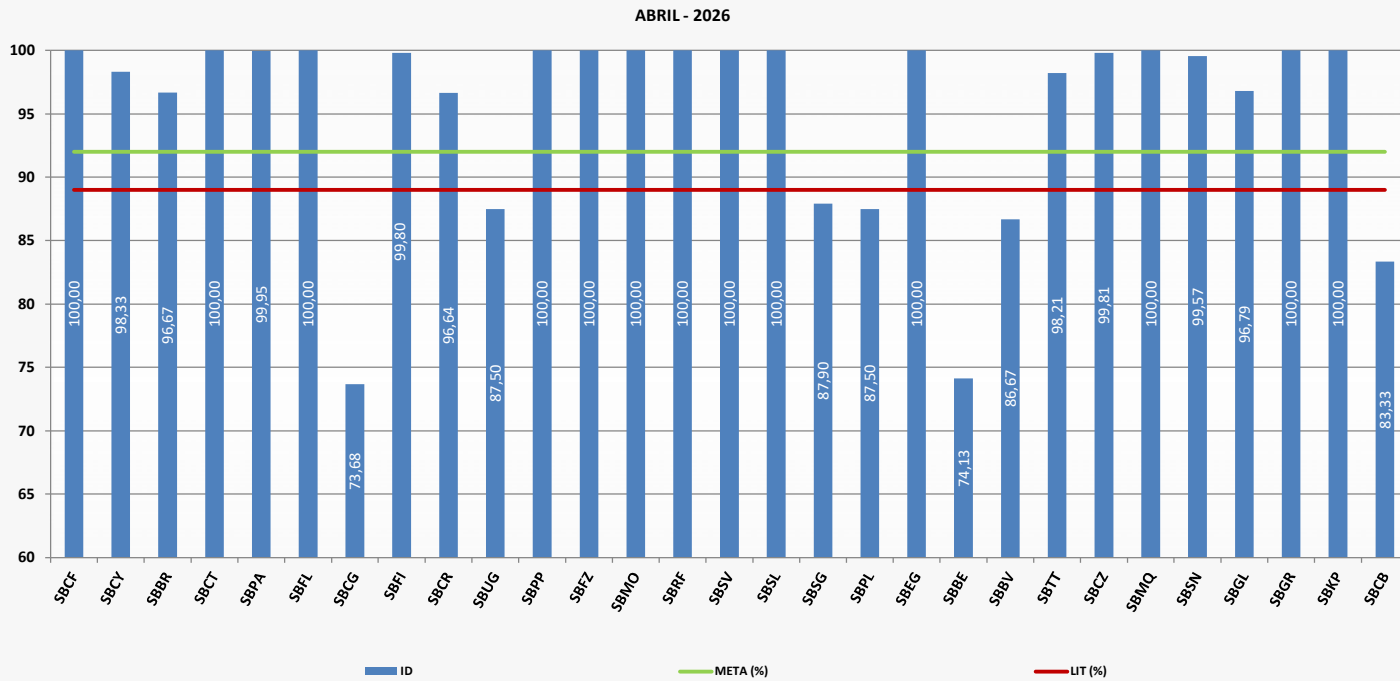

OBSERVAÇÕES

Limite de Tolerância: $89\% \leq ID < 92\%$, sendo o LIT (Limite inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de ABR 2026: 1) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 2) O DTCEA-UG ficou abaixo da meta (92%) no mês de JAN 2026 e abaixo do LIT (89%) desde FEV 2026; 3) A EMS-SG ficou abaixo da meta (92%) no mês de MAR 2026 e abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2026; 4) A DNB-PL ficou abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2026; 5) O DTCEA-BE ficou abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2026; 6) O DTCEA-BV está abaixo do LIT (89%) desde FEV 2026; e 8) A EPTA-CB ficou abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2026.

AÇÕES PROPOSTAS

1) A EMS-SG, a DNB-PL, o DTCEA-BE e a EPTA-CB deverão abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. Os setores responsáveis pela gestão da qualidade no CINDACTA III, NAV BRASIL, CINDACTA IV e ESAERO, respectivamente, deverão assessorar e acompanhar, conforme a necessidade; 2) O DTCEA-CG, o DTCEA-UG e o DTCEA-BV já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.

ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

Cap QOEA MET Gouvêa

VALIDAÇÃO E EMISSÃO

01/07/2026