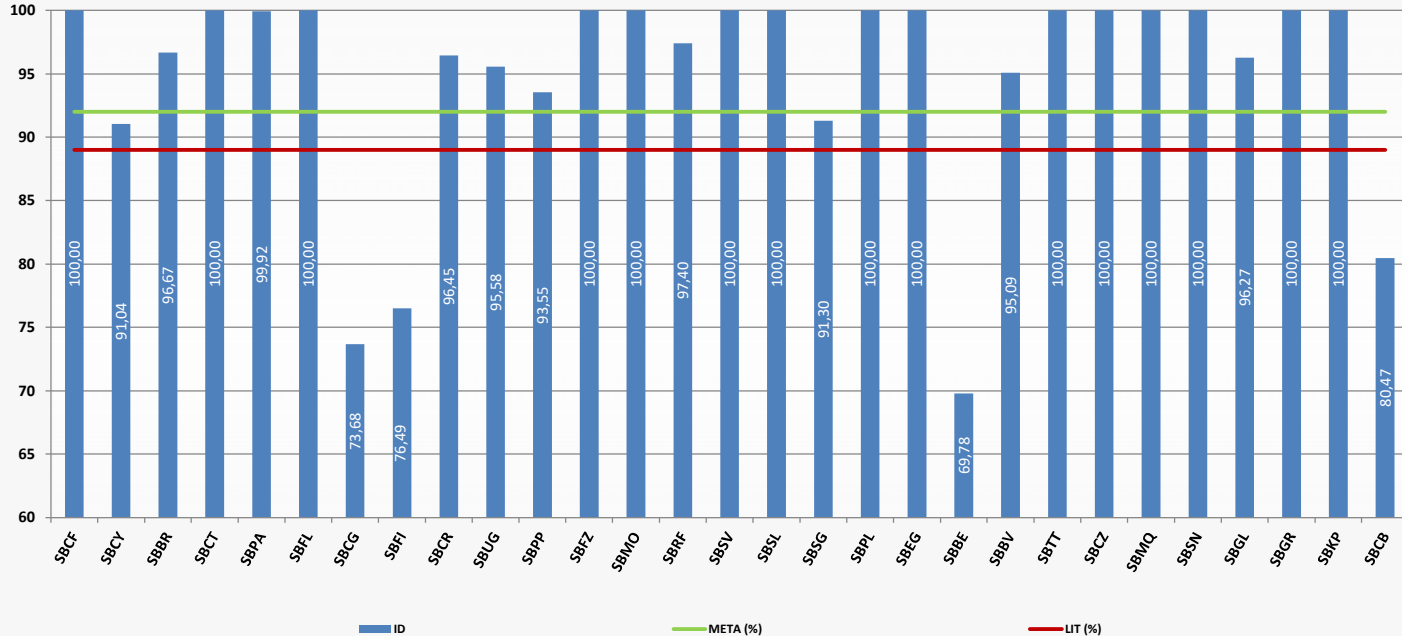


		PLANO DE METAS - 2026						Nº: I01ID																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																					
INDICADOR		Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																														
PROCESSO		Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS		SILOMS e Empresas																																																																			
MEDIÇÃO		Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																															
FÓRMULA		(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																			
OBJETIVO		Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há			ATUALIZAÇÃO		ago/2026																																																													
DADOS DO INDICADOR																																																																					
MAIO - 2026																																																																					
 <table><tr><th>Processo</th><th>ID</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>91,04</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>96,67</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCA</td><td>99,92</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>73,68</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>76,49</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>96,45</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>95,58</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>93,55</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCO</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCF</td><td>97,40</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>91,30</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>69,78</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>95,09</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCQ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>96,27</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCP</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>80,47</td></tr></table>										Processo	ID	SBCF	100,00	SBCY	91,04	SBBR	96,67	SBCI	100,00	SBCA	99,92	SBCI	100,00	SBCG	73,68	SBCI	76,49	SBCR	96,45	SBUG	95,58	SBCP	93,55	SBCI	100,00	SBCO	100,00	SBCF	97,40	SBSV	100,00	SBSL	100,00	SBSG	91,30	SBCI	100,00	SBCG	100,00	SBBE	69,78	SBBV	95,09	SBCI	100,00	SBCZ	100,00	SBCQ	100,00	SBSV	100,00	SBCI	96,27	SBCR	100,00	SBCP	100,00	SBCB	80,47
Processo	ID																																																																				
SBCF	100,00																																																																				
SBCY	91,04																																																																				
SBBR	96,67																																																																				
SBCI	100,00																																																																				
SBCA	99,92																																																																				
SBCI	100,00																																																																				
SBCG	73,68																																																																				
SBCI	76,49																																																																				
SBCR	96,45																																																																				
SBUG	95,58																																																																				
SBCP	93,55																																																																				
SBCI	100,00																																																																				
SBCO	100,00																																																																				
SBCF	97,40																																																																				
SBSV	100,00																																																																				
SBSL	100,00																																																																				
SBSG	91,30																																																																				
SBCI	100,00																																																																				
SBCG	100,00																																																																				
SBBE	69,78																																																																				
SBBV	95,09																																																																				
SBCI	100,00																																																																				
SBCZ	100,00																																																																				
SBCQ	100,00																																																																				
SBSV	100,00																																																																				
SBCI	96,27																																																																				
SBCR	100,00																																																																				
SBCP	100,00																																																																				
SBCB	80,47																																																																				
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																			
ACOMPANHAMENTO																																																																					
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																																
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de MAI 2026: 1) O DTCEA-CY ficou abaixo da meta (92%) no mês de MAI 2026; 2) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 3) O DTCEA-FI ficou abaixo do LIT (89%) no mês de MAI 2026; 4) A EMS-SG ficou abaixo da meta (92%) nos meses de MAR e MAI 2026 e abaixo do LIT (89%) no mês de ABR 2026; 5) O DTCEA-BE ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR e MAI 2026; e 6) A EPTA-CB ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR e MAI 2026.					1) O DTCEA-FI deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade no CINDACTA II deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade; 2) O DTCEA-CG, a EMS-SG, o DTCEA-BE e a EPTA-CB já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.																																																																
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			Cap QOEA MET Gouvêa		VALIDAÇÃO E EMISSÃO		10/08/2026																																																														