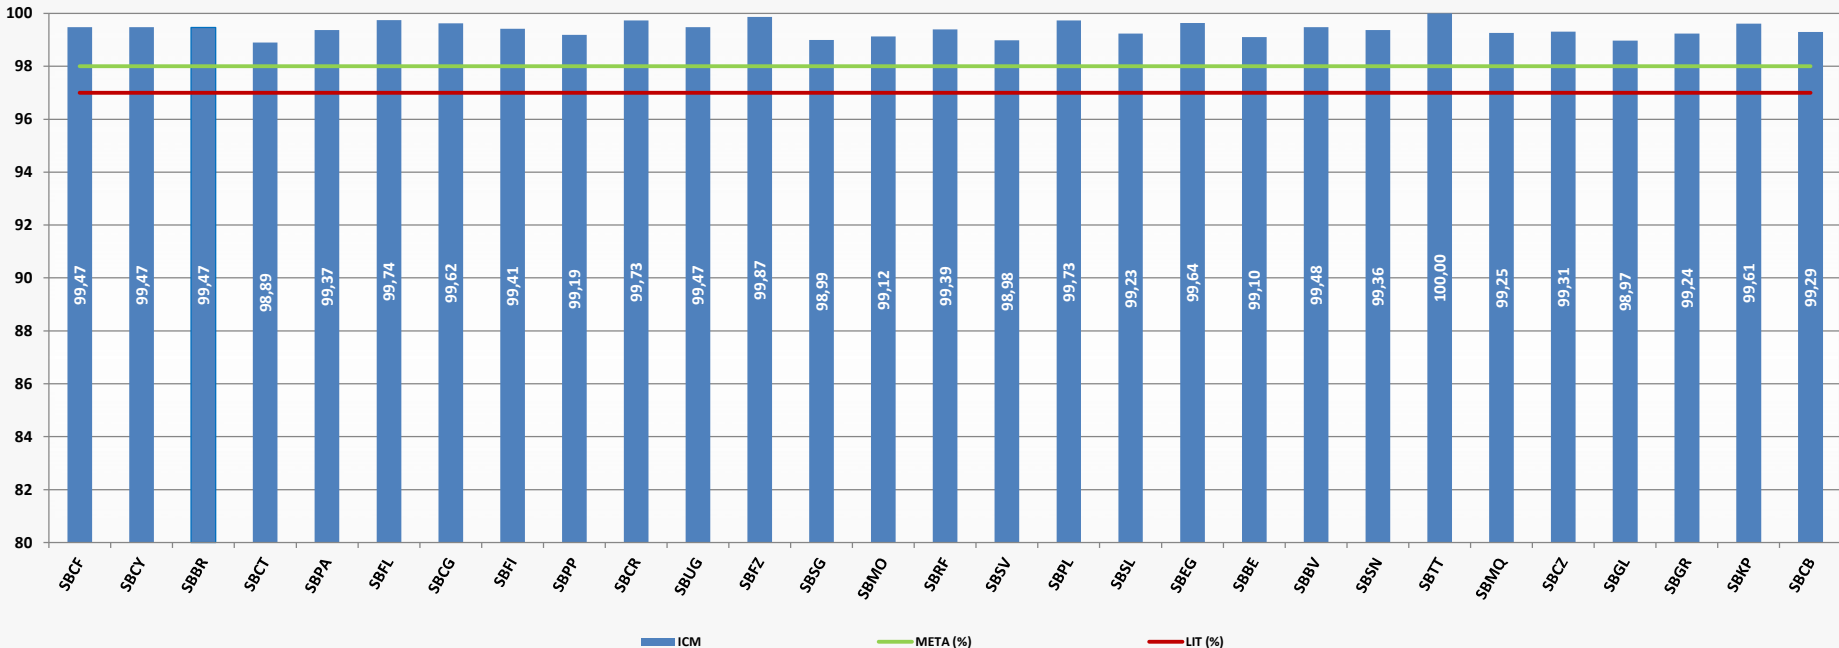


		PLANO DE METAS - 2026										Nº: 102MET																																																														
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																										
INDICADOR		Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)							TIPO																																																																	
PROCESSO		Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI		RESPONSÁVEL		REGIONAIS			Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade		Processos																																																													
FONTE DE DADOS		REDEMET																																																																								
MEDIÇÃO		Mensal		META		98%		PRAZO							1 ano																																																											
FÓRMULA		100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																								
OBJETIVO		Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																								
OUTRAS INFORMAÇÕES				Não há					ATUALIZAÇÃO		ago/2026																																																															
DADOS DO INDICADOR																																																																										
MAIO - 2026 <table><thead><tr><th>Estação</th><th>ICM (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>SBCF</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>98,89</td></tr><tr><td>SBPA</td><td>99,37</td></tr><tr><td>SBFI</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,62</td></tr><tr><td>SBFI</td><td>99,41</td></tr><tr><td>SBPP</td><td>99,19</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>99,47</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>98,99</td></tr><tr><td>SBMO</td><td>99,12</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>99,39</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>98,98</td></tr><tr><td>SBPL</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,23</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,64</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,10</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,48</td></tr><tr><td>SBSN</td><td>99,36</td></tr><tr><td>SBT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>99,25</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,31</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>98,97</td></tr><tr><td>SBSR</td><td>99,24</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,61</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>99,29</td></tr></tbody></table>															Estação	ICM (%)	SBCF	99,47	SBCY	99,47	SBBR	99,47	SBCI	98,89	SBPA	99,37	SBFI	99,74	SBCG	99,62	SBFI	99,41	SBPP	99,19	SBCR	99,73	SBUG	99,47	SBFZ	99,87	SBSG	98,99	SBMO	99,12	SBRF	99,39	SBSV	98,98	SBPL	99,73	SBSL	99,23	SBSG	99,64	SBBE	99,10	SBBV	99,48	SBSN	99,36	SBT	100,00	SBMQ	99,25	SBCZ	99,31	SBSL	98,97	SBSR	99,24	SBRP	99,61	SBCB	99,29
Estação	ICM (%)																																																																									
SBCF	99,47																																																																									
SBCY	99,47																																																																									
SBBR	99,47																																																																									
SBCI	98,89																																																																									
SBPA	99,37																																																																									
SBFI	99,74																																																																									
SBCG	99,62																																																																									
SBFI	99,41																																																																									
SBPP	99,19																																																																									
SBCR	99,73																																																																									
SBUG	99,47																																																																									
SBFZ	99,87																																																																									
SBSG	98,99																																																																									
SBMO	99,12																																																																									
SBRF	99,39																																																																									
SBSV	98,98																																																																									
SBPL	99,73																																																																									
SBSL	99,23																																																																									
SBSG	99,64																																																																									
SBBE	99,10																																																																									
SBBV	99,48																																																																									
SBSN	99,36																																																																									
SBT	100,00																																																																									
SBMQ	99,25																																																																									
SBCZ	99,31																																																																									
SBSL	98,97																																																																									
SBSR	99,24																																																																									
SBRP	99,61																																																																									
SBCB	99,29																																																																									
OBSERVAÇÕES				Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																						
ACOMPANHAMENTO																																																																										
ANÁLISE CRÍTICA								AÇÕES PROPOSTAS																																																																		
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				Cap QOEA MET Gouvêa				VALIDAÇÃO E EMISSÃO			10/08/2026																																																															