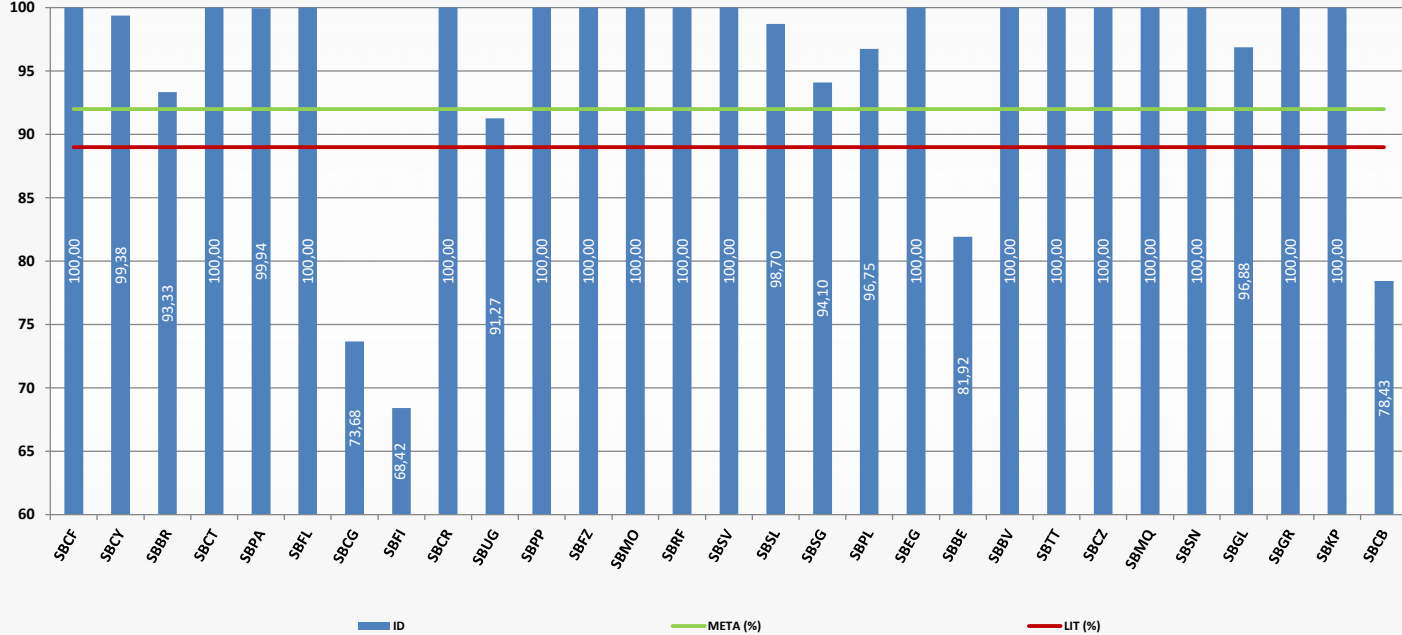


		PLANO DE METAS - 2026						Nº: I01ID																																																													
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																					
INDICADOR		Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					TIPO																																																														
PROCESSO		Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	RESPONSÁVEL		REGIONAIS		Política da Qualidade	Objetivos da Qualidade	Processos																																																												
FONTE DE DADOS		SILOMS e Empresas																																																																			
MEDIÇÃO		Mensal	META	92%	PRAZO	1 ano																																																															
FÓRMULA		(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100																																																																			
OBJETIVO		Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível																																																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES			Não há				ATUALIZAÇÃO		set/2026																																																												
DADOS DO INDICADOR																																																																					
JUNHO - 2026 <table><tr><th>Processo</th><th>ID</th></tr><tr><td>SBCE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,38</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>93,33</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>99,94</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>73,68</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>68,42</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>91,27</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>98,70</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>94,10</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>96,75</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>81,92</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>96,88</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCT</td><td>78,43</td></tr></table>										Processo	ID	SBCE	100,00	SBCT	99,38	SBCT	93,33	SBCT	100,00	SBCT	99,94	SBCT	100,00	SBCT	73,68	SBCT	68,42	SBCT	100,00	SBCT	91,27	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	98,70	SBCT	94,10	SBCT	96,75	SBCT	100,00	SBCT	81,92	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	96,88	SBCT	100,00	SBCT	100,00	SBCT	78,43
Processo	ID																																																																				
SBCE	100,00																																																																				
SBCT	99,38																																																																				
SBCT	93,33																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	99,94																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	73,68																																																																				
SBCT	68,42																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	91,27																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	98,70																																																																				
SBCT	94,10																																																																				
SBCT	96,75																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	81,92																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	96,88																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	100,00																																																																				
SBCT	78,43																																																																				
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.																																																																			
ACOMPANHAMENTO																																																																					
ANÁLISE CRÍTICA					AÇÕES PROPOSTAS																																																																
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de JUN 2026: 1) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 2) O DTCEA-FI ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de MAI e JUN 2026; 3) O DTCEA-UG ficou abaixo da meta (92%) no mês de JUN 2026; 4) O DTCEA-BE ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI e JUN 2026; e 5) A EPTA-CB ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI e JUN 2026.					O DTCEA-CG, o DTCEA-FI, o DTCEA-BE e a EPTA-CB já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.																																																																
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS			Cap QOEA MET Gouvêa			VALIDAÇÃO E EMISSÃO		18/09/2026																																																													