	PLANO DE METAS - 2026	Nº: I01ID

INFORMAÇÕES GERAIS

INDICADOR	Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)					**TIPO**	
PROCESSO	Manutenção e Calibração de Instrumentos Meteorológicos	**RESPONSÁVEL**	REGIONAIS			Política da Qualidade ☐	Objetivos da Qualidade ☐
FONTE DE DADOS	SILOMS e Empresas						Processos ■
MEDIÇÃO	Mensal	**META**	**92%**	**PRAZO**	1 ano		
FÓRMULA	(Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês) x 100						
OBJETIVO	Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível						
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não há					**ATUALIZAÇÃO**	out/2026

DADOS DO INDICADOR

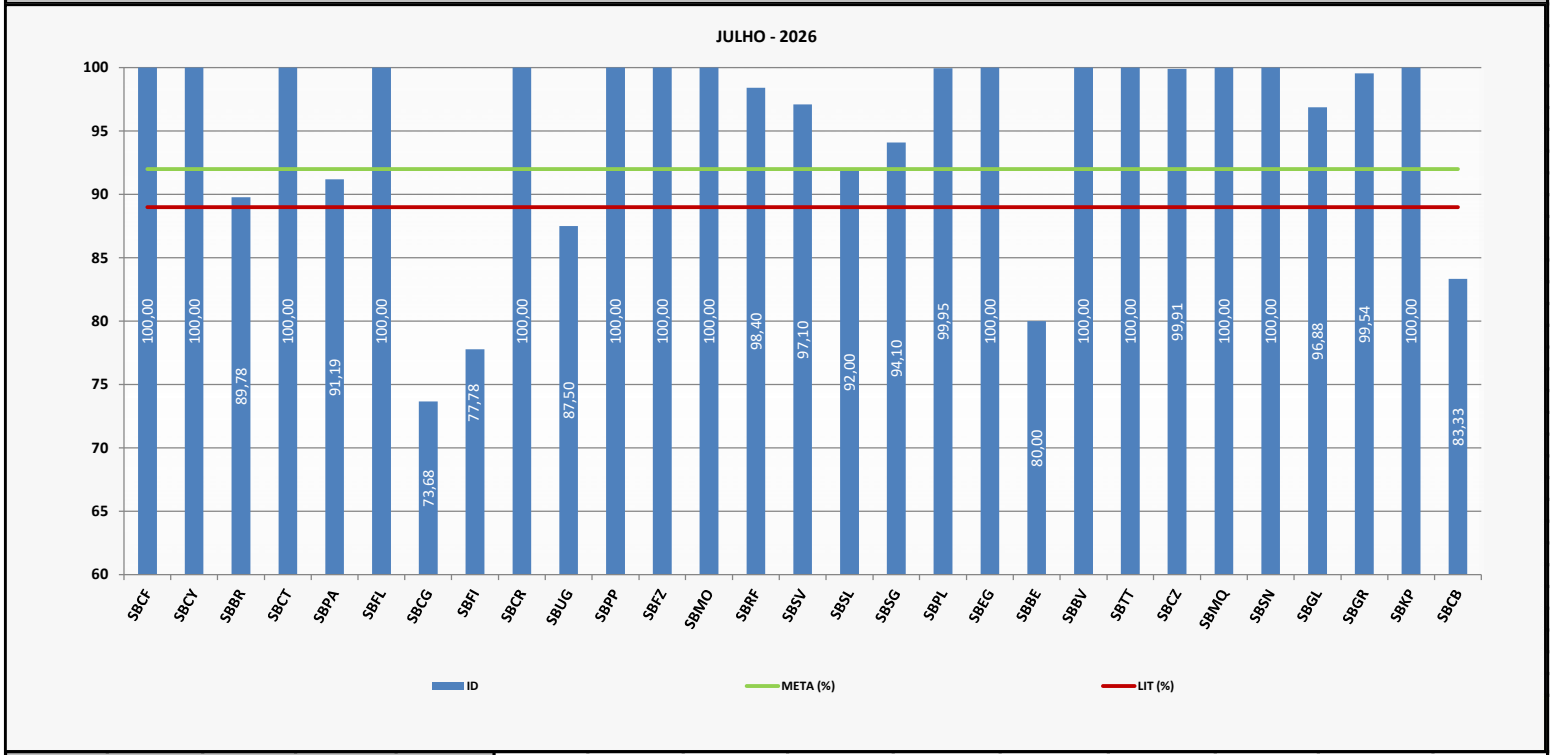

OBSERVAÇÕES	**Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.**

ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE CRÍTICA	**AÇÕES PROPOSTAS**
Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de JUL 2026: 1) O DTCEA-BR ficou abaixo da meta (92%) no mês de JUL 2026; 2) A EMS-PA ficou abaixo da meta (92%) no mês de JUL 2026; 3) O DTCEA-CG está abaixo do LIT (89%) desde ABR 2025; 4) O DTCEA-FI ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de MAI, JUN e JUL 2026; 5) O DTCEA-UG ficou abaixo da meta (92%) no mês de JUN 2026 e abaixo do LIT (89%) no mês de JUL 2026; 6) O DTCEA-BE ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN e JUL 2026; e 7) A EPTA-CB ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de ABR, MAI, JUN e JUL 2026.	O DTCEA-UG deverá abrir Ficha de Não Conformidade (FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade no CINDACTA II deverá assessorar e acompanhar, conforme a necessidade. 2) O DTCEA-CG, o DTCEA-FI, o DTCEA-BE e a EPTA-CB já possuem FNC em aberto e estão tratando as não conformidades.

ELARORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS	AIN4	**VALIDAÇÃO E EMISSÃO**	07/10/2026