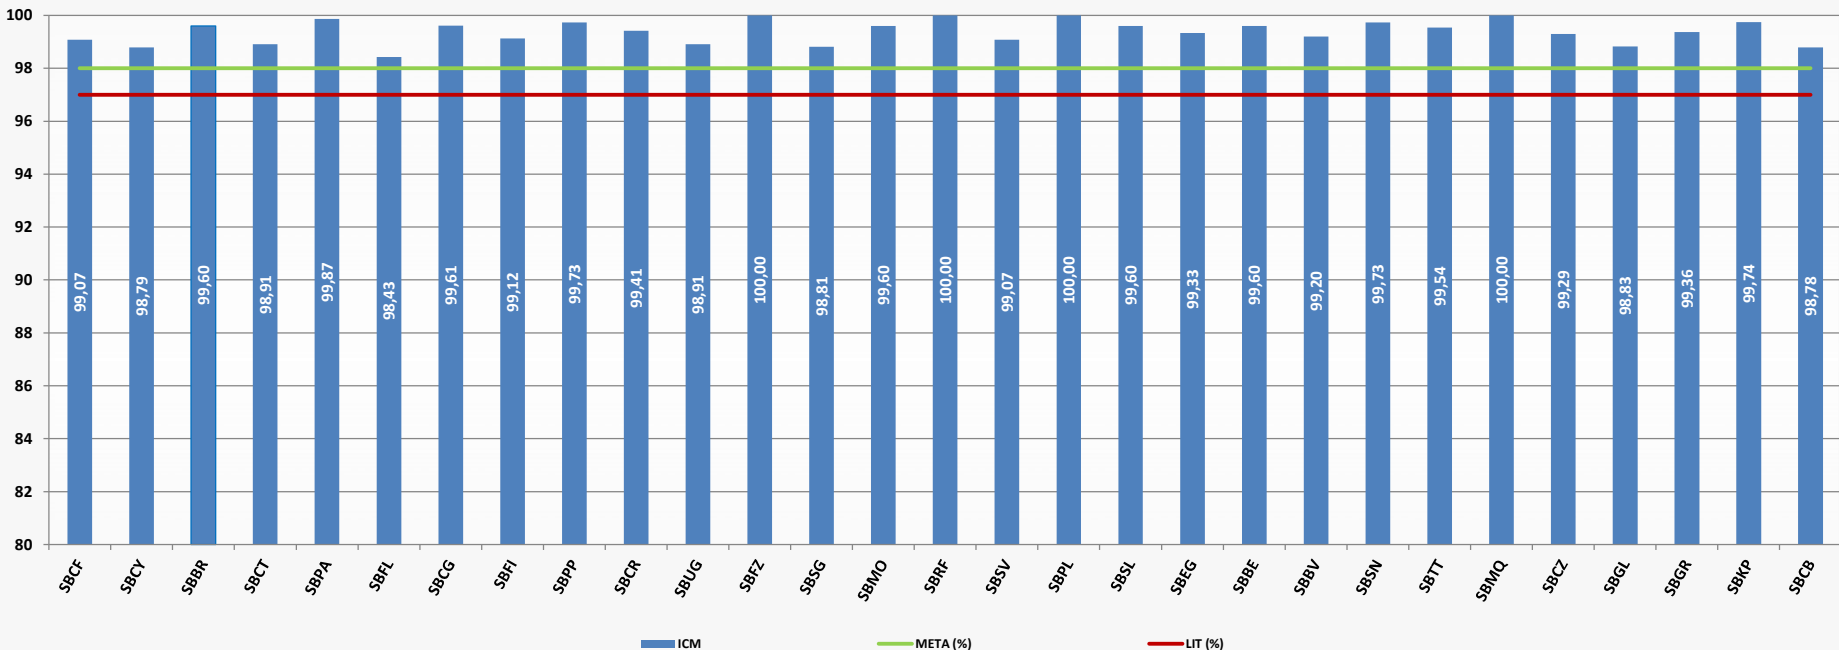


	PLANO DE METAS - 2026										Nº: 102MET																																																														
INFORMAÇÕES GERAIS																																																																									
INDICADOR		Índice de correção de mensagens METAR/SPECI (ICM)							TIPO																																																																
PROCESSO		Prestação de informações meteorológicas: METAR e SPECI		RESPONSÁVEL		REGIONAIS			Política da Qualidade		Objetivos da Qualidade		Processos																																																												
FONTE DE DADOS		REDEMET																																																																							
MEDIÇÃO		Mensal		META	98%		PRAZO							1 ano																																																											
FÓRMULA		100 - (Quantidade de METAR + SPECI COR / total de METAR + SPECI) x 100																																																																							
OBJETIVO		Assegurar que as mensagens METAR/SPECI estão sendo confeccionadas de acordo com os requisitos estabelecidos pelo DECEA																																																																							
OUTRAS INFORMAÇÕES				Não há					ATUALIZAÇÃO		out/2026																																																														
DADOS DO INDICADOR																																																																									
AGOSTO - 2026 <table><tr><th>Estação</th><th>ICM (%)</th></tr><tr><td>SBCF</td><td>99,07</td></tr><tr><td>SBCY</td><td>98,79</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBCI</td><td>98,91</td></tr><tr><td>SBPJ</td><td>99,87</td></tr><tr><td>SBFJ</td><td>98,43</td></tr><tr><td>SBCG</td><td>99,61</td></tr><tr><td>SBFJ</td><td>99,12</td></tr><tr><td>SBPp</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBCR</td><td>99,41</td></tr><tr><td>SBUG</td><td>98,91</td></tr><tr><td>SBFZ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>98,81</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBRF</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,07</td></tr><tr><td>SBPJ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBSG</td><td>99,33</td></tr><tr><td>SBBE</td><td>99,60</td></tr><tr><td>SBBV</td><td>99,20</td></tr><tr><td>SBSV</td><td>99,73</td></tr><tr><td>SBTJ</td><td>99,54</td></tr><tr><td>SBMQ</td><td>100,00</td></tr><tr><td>SBCZ</td><td>99,29</td></tr><tr><td>SBSL</td><td>98,83</td></tr><tr><td>SBBR</td><td>99,36</td></tr><tr><td>SBRP</td><td>99,74</td></tr><tr><td>SBCB</td><td>98,78</td></tr></table>														Estação	ICM (%)	SBCF	99,07	SBCY	98,79	SBBR	99,60	SBCI	98,91	SBPJ	99,87	SBFJ	98,43	SBCG	99,61	SBFJ	99,12	SBPp	99,73	SBCR	99,41	SBUG	98,91	SBFZ	100,00	SBSG	98,81	SBMQ	99,60	SBRF	100,00	SBSV	99,07	SBPJ	100,00	SBSL	99,60	SBSG	99,33	SBBE	99,60	SBBV	99,20	SBSV	99,73	SBTJ	99,54	SBMQ	100,00	SBCZ	99,29	SBSL	98,83	SBBR	99,36	SBRP	99,74	SBCB	98,78
Estação	ICM (%)																																																																								
SBCF	99,07																																																																								
SBCY	98,79																																																																								
SBBR	99,60																																																																								
SBCI	98,91																																																																								
SBPJ	99,87																																																																								
SBFJ	98,43																																																																								
SBCG	99,61																																																																								
SBFJ	99,12																																																																								
SBPp	99,73																																																																								
SBCR	99,41																																																																								
SBUG	98,91																																																																								
SBFZ	100,00																																																																								
SBSG	98,81																																																																								
SBMQ	99,60																																																																								
SBRF	100,00																																																																								
SBSV	99,07																																																																								
SBPJ	100,00																																																																								
SBSL	99,60																																																																								
SBSG	99,33																																																																								
SBBE	99,60																																																																								
SBBV	99,20																																																																								
SBSV	99,73																																																																								
SBTJ	99,54																																																																								
SBMQ	100,00																																																																								
SBCZ	99,29																																																																								
SBSL	98,83																																																																								
SBBR	99,36																																																																								
SBRP	99,74																																																																								
SBCB	98,78																																																																								
OBSERVAÇÕES		Limite de Tolerância: 97% ≤ ICM < 98 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 97%.																																																																							
ACOMPANHAMENTO																																																																									
ANÁLISE CRÍTICA							AÇÕES PROPOSTAS																																																																		
ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS				AIN4		VALIDAÇÃO E EMISSÃO			14/10/2026																																																																